

ВЕРСИЯ
ДОКУМЕНТА
1.1



TKFC PLUS

ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Оглавление

Уведомление об авторских правах на программное обеспечение	4
Введение	4
ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	5
Основные сведения	6
Технические характеристики	6
Модификации изделия	7
Комплект поставки	7
Составные части устройства	8
Описание интерфейсного кабеля	8
Принцип работы устройства	9
Начало заправки	9
Процесс заправки	10
Завершение заправки	11
Отчеты	11
Типы поддерживаемых карт	13
Em-marine карты	13
NFC (Mifare) карты	13
Установка держателя карты	14
Подключение питания	15
Дискретные входы 1 и 2	15
Дискретный вход 3	16
Управляющий выход 1	17
Управляющий выход 2	18
Шина Wiegand	19
Подключение к контроллеру «АвтоГРАФ»	20
Рекомендации по установке TKFC Plus	20

Состояние работы устройства и индикация	21
Подключение устройства к ПК	23
Конфигурирование устройства	24
Порядок подключения TKFC Plus к конфигуратору	24
Формирование списка карт	27
Настройка режимов работы устройства	35
Проверка работы TKFC Plus	44
Журнал заправок	45
Обновление прошивки устройства	46
Обновление прошивки по USB	46
Обновление прошивки неисправного контроллера по USB	47
Обновление прошивки дистанционно	48
Диагностика входов и выходов TKFC Plus	49
Удаленная настройка	50
Настройка бортового контроллера «АвтоГРАФ» для передачи команд	50
Простая настройка устройства	51
Чтение настроек и формирование команд для прямой настройки	54
Формат команд для контроллера «АвтоГРАФ»	54
Формат команд при автономной работе	55
Карта регистров Modbus (RTU)	56
Приложение 1. Режимы выдачи топлива	57

Уведомление об авторских правах на программное обеспечение

Описываемые в настоящем Руководстве продукты ООО НПО «ТехноКом» могут содержать программное обеспечение, хранящееся в полупроводниковой памяти или на других носителях, авторские права на которое принадлежат ООО НПО «ТехноКом» или сторонним производителям. Законодательством Российской Федерации и других стран гарантируются определенные исключительные права ООО НПО «ТехноКом» и сторонних производителей на программное обеспечение, являющееся объектом авторских прав, например исключительные права на распространение или воспроизведение таких программ.

Соответственно, изменение, вскрытие технологии, распространение или воспроизведение любого программного обеспечения, содержащегося в продуктах ООО НПО «ТехноКом», запрещено в степени, определенной законодательством.

Кроме того, приобретение продуктов ООО НПО «ТехноКом» не подразумевает предоставление (прямо, косвенно или иным образом) каких бы то ни было лицензий по отношению к авторским правам, патентам и заявкам на патенты ООО НПО «ТехноКом» или любого стороннего производителя, за исключением обычной, неисключительной бесплатной лицензии на использование, возникающей вследствие действия законодательства при продаже продукта.

Введение

Настоящее Руководство распространяется на топливораздаточный контроллер TKFC Plus (далее TKFC Plus, устройство) производства ООО НПО «ТехноКом» и определяет порядок установки и подключения, а также содержит описание функционирования устройства и управления им.

Информация, изложенная в данном Руководстве, является Правилами Эксплуатации, выполнение которых необходимо для нормального функционирования устройства и соответствия условиям гарантийного обслуживания.

Руководство предназначено для специалистов, ознакомленных с правилами выполнения ремонтных работ, владеющих профессиональными знаниями в области электронного и электрического оборудования.

Для обеспечения правильного функционирования, установка, настройка и подключение устройства должна осуществляться квалифицированными специалистами.



Все сведения о функциях, функциональных возможностях и других спецификациях устройства TKFC Plus, а также сведения, содержащиеся в настоящем Руководстве, основаны на последней информации и считаются достоверными на момент публикации. ООО НПО «ТехноКом» сохраняет за собой право вносить изменения в эти сведения или спецификации без предварительного уведомления или обязательства.

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В таблице ниже приведено описание изменений, внесенных в каждую версию документа.

Версия	Описание изменений	Дата
1.0	Руководство пользователя на устройство TKFC Plus	04/2021
1.1	Обновлен раздел «Технические характеристики» Обновлен раздел «Конфигурирование устройства»	11/2021

Основные сведения

Устройство TKFC Plus предназначено для контроля и управления отгрузкой топливозаправщиком (раздаточной колонкой) горюче-смазочных материалов (дизельного топлива, бензина или иных нефтепродуктов) с последующей передачей данных о заправке бортовому контроллеру по интерфейсу RS-485.

TKFC Plus осуществляет отпуск топлива путем управления одно- или двух- клапанным краном при постоянно работающем топливном насосе. Идентификация заправки (заправщика и водителя) осуществляется по индивидуальным карточкам EM-Marine 125 кГц и NFC (Mifare) 13,56 МГц (ISO 14443 Type A). Раздача топлива начинается при подключении идентификационной карточки и завершается, в зависимости от режима работы устройства, при извлечении или повторном прикладывании карточки. Отчет о заправке передается внешнему устройству, подключенному по шине RS-485. Это может быть бортовой контроллер «АвтоГРАФ», который далее передает информацию, полученную от TKFC Plus на сервер «АвтоГРАФ» для дальнейшего анализа и обработки в диспетчерской программе «АвтоГРАФ».

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Количество сохраняемых карт	До 10 000
Напряжение питания, В	10...60
Ток потребления, не более, мА	160
Количество управляющих выходов	2
Количество дискретных входов	3
Шина RS-485	1
Шина 1-Wire	1
Шина Wiegand	1
Интерфейс связи с ПК	RS-485 ¹
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+85
Степень защиты корпуса	IP65
Вес, г	140
Габаритные размеры, мм	94 x 65 x 18
Средний срок службы, лет	10

¹ Устройство TKFC Plus подключается к ПК с помощью преобразователя интерфейсов USB-RS485 «TKLS-Prog-RS485»

Модификации изделия

Модификация	Тип карт
TKFC Plus (EM)	Em-Marine 125 кГц,
TKFC Plus (NFC)	NFC (MIFARE) 13,56 МГц
TKFC Plus (EM / NFC)	Em-Marine 125 кГц / NFC (MIFARE) 13,56 МГц

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во
1	Устройство TKFC Plus	1
2	Держатель карты	1
3	Карточка EM-Marine ¹	1
4	Карточка NFC (Mifare) ¹	1
5	Предохранитель с держателем, 1А	1
6	Паспорт	1

¹ Количество и тип карт в комплекте зависит от выбранной модификации изделия.



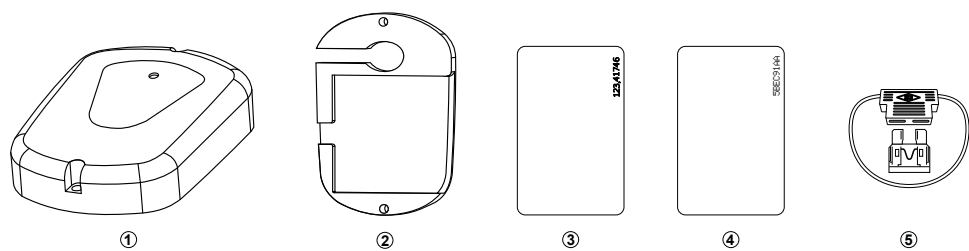


Рис.1. Комплект поставки

Составные части устройства

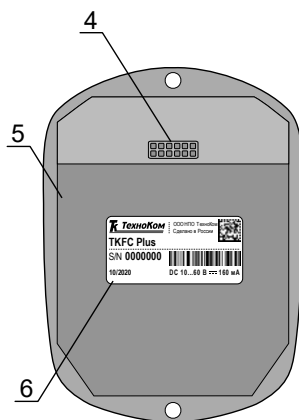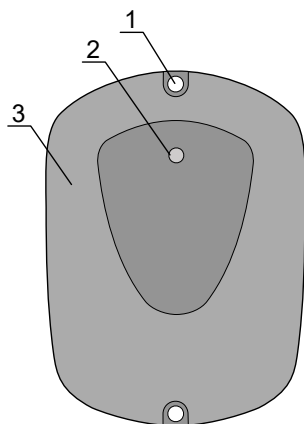

1. Отверстие для крепления (2 шт.).
2. Светодиодный индикатор карты / питания.
3. Передняя панель устройства.
4. Интерфейсный кабель.
5. Задняя панель устройства.
6. Наклейка завода изготовителя.

Рис.2. Составные части устройства

Описание интерфейсного кабеля

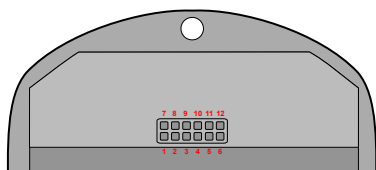


Рис.3. Интерфейсный кабель TKFC Plus

№	Цвет провода в кабеле	Назначение
1	Зеленый с белой полосой	Интерфейс Wiegand (Data 1)
2	Белый	Цифровой вход 1 (по «-»)
3	Желтый	Цифровой вход 2 (по «-»)
4	Розовый	Интерфейс 1-Wire
5	Оранжевый с белой полосой	RS-485 (A)
6	Коричневый с белой полосой	RS-485 (B)
7	Зеленый	Интерфейс Wiegand (Data 0)
8	Синий	Цифровой вход 3 (по «-»)
9	Оранжевый	Выход с ОК 2 – программируемый
10	Серый	Выход с ОК 1 – программируемый
11	Черный	Общий
12	Красный	+Питания

Принцип работы устройства

В настройках устройства хранится список идентификаторов карт, которые могут управлять выходами устройства для включения и выключения топливного насоса. Также устройство TKFC Plus ведет журнал заправок, который сохраняется во внутреннюю энергонезависимую память устройства. Информация об идентификаторах (картах) заправщика и водителей, полученная от TKFC Plus, передается бортовым контроллером на сервер для последующей загрузки в диспетчерскую программу «АвтоГРАФ». Предусмотрено подключение к бортовому контроллеру информационного дисплея «АвтоГРАФ-ИНФО» для отображения информации о последней заправке.

TKFC Plus выполняет следующие функции:

- считывание карт заправщика и водителей;
- анализ возможности отпуска топлива;
- управление клапанами крана на топливопроводе;
- подсчет импульсов с УСС;
- передача информации о заправке бортовому контроллеру.

Существуют следующие категории карт:

- **Карта водителя** – принимается считывателем и включает управляющий выход насоса;
- **Карта заправщика** – принимается считывателем и в зависимости от настроенного режима отпуска топлива может либо только разрешать работать карте водителя, не включая при этом топливный насос, либо напрямую включать управляющий выход насоса.

В зависимости от настроенного режима выдачи топлива заправка может инициироваться только по карточке водителя, только по карточке заправщика, или по последовательному подключению карточек заправщика и водителя. В последнем случае карточка заправщика разрешает начало заправки по карточке водителя, и если в течение указанного времени ожидания была подключена карточка водителя, то начинается заправка.



Также в TKFC Plus предусмотрены режимы, разрешающие заправку по любой карте. В этом случае категория карты не проверяется и заправка может быть инициирована как по картам, сохраненным в TKFC Plus, так и по произвольным картам.

НАЧАЛО ЗАПРАВКИ

Условие начала заправки определяется типом подключаемой карты.

Существуют следующие типы карт:

- **Карта** – карточки такого типа предназначены для установки в картоприемник устройства. При установке такой карты заправка будет осуществляться, пока карточка находится в картоприемнике.

- **Брелок** – карточки такого типа предназначены для кратковременного прикладывания к передней панели топливораздаточного контроллера. Первое прикладывание брелка начинается заправку, повторное прикладывание брелка завершает.

При прикладывании или установки карты на дискретный выход устройства, предназначенный для управления насосом, подается сигнал на включение топливного насоса. Для того чтобы при прикладывании карты начиналась заправка, идентификатор этой карты должен быть добавлен в список карт TKFC Plus.

Заправка может начаться автоматически, по превышению порога начала заправки – если с УСС или топливораздаточной колонки на TKFC Plus поступают импульсы до начала заправки по карте или брелку, устройство автоматически фиксирует начало новой заправки. Порог начала заправки задается в настройках топливораздаточного контроллера.



Если в TKFC Plus настроен порядок выдачи топлива «Заправщик + водитель из списка», который требует поочередного прикладывания сперва карточки заправщика, затем карточки водителя, то карточка заправщика должна прикладываться, а не устанавливаться в картоприемник TKFC Plus, то есть работать как брелок, даже если карточка заправщика настроена как «Карта», которая предполагает установку карты в картоприемник.

ПРОЦЕСС ЗАПРАВКИ

В процессе заправки TKFC Plus осуществляет регистрацию импульсов с дискретных входов 1 и 2, к которым подключены выходы 3 и 4 устройства съема сигнала УСС-Б.

В зависимости от настройки режима учета отпущенного топлива, устройство может как учитывать движение топлива только в прямом направлении, так и вести вычисления с учетом движения топлива в обратном направлении. Для более точной подстройки может быть использован коэффициент пересчета, настраиваемый в программе TKFCConf.

Устройство TKFC Plus может работать в следующих режимах:

- **Режим УСС (два входа).** В этом режиме допускается возможность движения топлива в обоих направлениях. И при вычислении итогового результата учитывается также обратное движение топлива. В этом режиме возможно появление в отчете объема отпущенного топлива со знаком «-».
- **Режим УСС (один вход).** В этом режиме считается, что обратное движение топлива маловероятно и оно не учитывается. Импульсы с УСС принимаются только с цифрового входа 1, но для корректного измерения вход 2 контроллера также должен быть подключен к другому выходу УСС. Иначе при обратном движении топлива импульсы, вызванные обратным движением, будут суммироваться с импульсами, вызванными движением топлива в прямом направлении.
- **Режим ТРК (по нарастающему фронту).** Выход импульсов топливо-раздаточной колонки подключается к цифровому входу 1. Нарастивание счетчика происходит по переходу из 0 в высокий уровень. Вход 2 может быть подключен произвольным образом – как к общему проводу, так и к +Питания. Допускается оставлять вход 2 неподключенным.
- **Режим ТРК (по спадающему фронту).** Выход импульсов топливо-раздаточной колонки подключается к цифровому входу 1. Нарастивание счетчика происходит по переходу из высокого уровня в 0.



Корректность подключения входов TKFC Plus к выходам УСС-Б необходимо проверить экспериментально на этапе подключения и наладки системы. Если при отпуске топлива получается отрицательный результат, то необходимо поменять местами провода на входах 1 и 2 TKFC Plus, т.е. выход УСС, подключенный ко входу 1 устройства, подключить ко входу 2 TKFC Plus, а выход УСС, подключенный ко входу 2 устройства, подключить ко входу 1.

ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАПРАВКИ

Заправка завершается, если пропадает сигнал разрешения заправки на выходе 2 – отключается топливный насос или закрывается клапан.

Так же заправка прерывается в следующих случаях:

- Через заданный интервал времени после прекращения поступления корректных импульсов на дискретные входы TKFC Plus. Таймаут до отключения насоса при отсутствии импульсов задается в настройках топливораздаточного контроллера.
- Немедленно при достижении лимита разового отпуска топлива по карте. Лимит устанавливается для конкретной карты и задается в литрах. Настройка осуществляется в конфигураторе устройства.
- Немедленно при повторном поднесении карты заправщика или брелка водителя к передней панели устройства, если карта имеет тип «Брелок», в зависимости от настроенного режима отпуска топлива.
- Немедленно при изъятии карты водителя из картоприемника, если для нее установлен тип «Карта».
- По истечении периода разрешения по карте заправщика/водителя, если с момента подключения карты на входы TKFC Plus не поступали импульсы.
- Немедленно при появлении сигнала «СТОП» – при срабатывании дискретного входа 3, например при нажатии кнопки, подключенной к дискретному входу 3.

ОТЧЕТЫ

TKFC Plus в зависимости от сетевого адреса может имитировать работу устройства ПОРТ-3 или функционировать в расширенном режиме. Для каждого режима работы формируются разные типы отчетов.

В режиме имитации работы устройства ПОРТ-3 по завершении заправки TKFC Plus формирует двойной отчет, который передается бортовому контроллеру. Первый отчет формируется в начале заправки и содержит следующую информацию:

- Длительность заправки – 0 секунд.
- Объем отпущенного топлива – 0 литров.
- ID карты (брелка) водителя.

По окончании заправки формируется второй отчет, который содержит следующую информацию:

- Длительность заправки.
- Объем отпущенного топлива.
- ID карты (брелка).

Отчеты, полученные от устройства TKFC Plus, настроенного на работу в качестве устройства ПОРТ-3, будут записываться в бортовой контроллер, как записи устройства ПОРТ-3. Для отображения таких отчетов в диспетчерской программе нужно использовать параметры, предназначенные для считывания записей устройства ПОРТ-3.

В расширенном режиме в отчет добавляется и информация о картах заправщика.

Первый отчет формируется в начале заправки и содержит следующую информацию:

- Длительность заправки – 0 секунд.
- Объем отпущенного топлива – 0 литров.
- ID карты (брелка) заправщика.
- ID карты (брелка) водителя.

По окончании заправки формируется второй отчет, который содержит следующую информацию:

- Длительность заправки (в секундах).
- Объем отпущенного топлива (в литрах).
- ID карты (брелка) заправщика.
- ID карты (брелка) водителя.

Отчеты, полученные от устройства TKFC Plus, настроенного на расширенный режим работы, будут записываться в бортовой контроллер, как показания TKFC Plus, поэтому для отображения таких отчетов в диспетчерской программе нужно использовать параметры, предназначенные для чтения записей TKFC Plus, а не устройства ПОРТ-3.



Если настроен порядок выдачи топлива «Заправщик+водитель из списка», а устройство настроено на работу в качестве устройства ПОРТ-3, то заправка будет начинаться по прикладыванию и карты заправщика, и карты водителя, но в отчет, формируемый TKFC Plus по завершении заправки, не будет включена информация о карточке заправщика.



Если настроен режим выдачи топлива «Водитель из списка», а устройство работает в расширенном режиме, то в отчет будет выслан нулевой идентификатор заправщика, т.к. карточка заправщика для выдачи топлива в режиме «Водитель из списка» не требуется.



Подробнее о настройке сетевых адресов для расширенного режима работы и для режима работы в качестве устройства ПОРТ-3 см. в разделе «Конфигурирование устройства» данного Руководства пользователя.

Типы поддерживаемых карт

Устройство TKFC Plus поддерживает работу с различными картами. Ниже приводится список поддерживаемых карт и порядок их считывания. Формат считываемого номера карты зависит от настройки «Формат вывода номера карты» на вкладке «Настройки» конфигуратора.

EM-MARINE КАРТЫ

При подключении карты Em-marine устройство передает номер карты, если выбран формат «десятичный с точкой», например – 123.35910 или «шестнадцатеричный» эквивалент номера, если выбран формат HEX.

Номер в шестнадцатеричном формате получается из номера в формате «десятичный с точкой» следующим образом:

- число до запятой в номере, записанном на карте, преобразуется в шестнадцатеричный формат, например 123 –> 7B;
- число после запятой преобразуется шестнадцатеричный формат, например 35910 –> 8C46.

NFC (MIFARE) КАРТЫ

TKFC Plus поддерживает считывание беспроводной карты NFC (Mifare). При прикладывании карты считывается только первая группа цифр, записанных на карте.

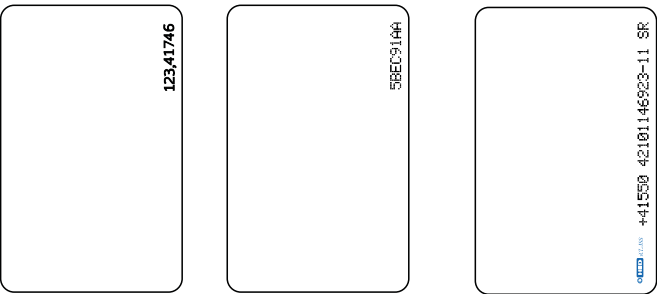


Рис.4. Примеры типов карт

Пример форматов вывода карт:

Формат	EM-marine	Mifare (NFC)
Десятичный (DEC) с точкой	123.35910	1582466674
Десятичный (DEC) без точки	8096838	1582466674
Десятичный (DEC) с кодом производ.	4767494666694	1582466674
Шестнадцатеричный (HEX)	7b8c46	5e528672
Шестнадцатеричный (HEX) с кодом производителя	6f0007b8c46	5e528672

Установка держателя карты

В комплекте с устройством поставляется специальный держатель, при помощи которого карта может быть зафиксирована в TKFC Plus. Фиксация карты требуется, если карта имеет тип «Карта», а не «Брелок».

Держатель крепится к задней крышке корпуса устройства при помощи двух винтов.

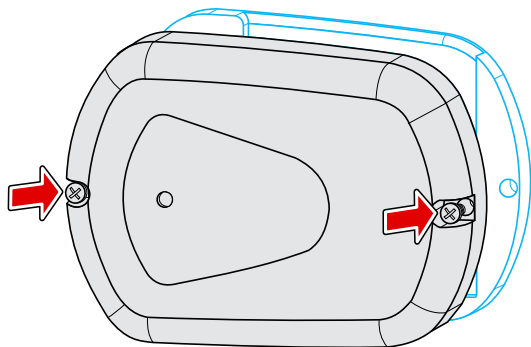


Рис.5. Установка держателя устройства

На **Рис.6.** приведен пример установки карты в картоприемник TKFC Plus.

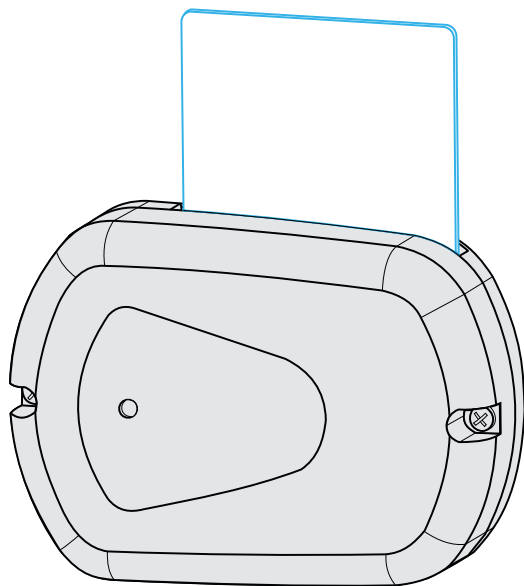


Рис.6. Установка карты в устройство

Подключение питания

Подключение питания к TKFC Plus должно осуществляться в соответствии со схемой подключения питания к бортовому контроллеру «АвтоГРАФ», к которому подключено устройство. При подключении следует соблюдать правила техники безопасности. Все соединения должны обеспечивать надежный контакт и быть тщательно изолированы. В случае недостаточной длины нужного провода его можно нарастить проводом сечением не менее 0,5 мм².

Вход питания TKFC Plus рассчитан на напряжение питания от 10 до 60 В.

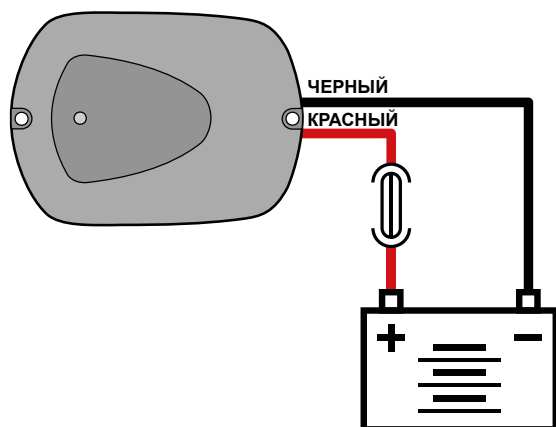


Рис.7. Схема подключения питания

Дискретные входы 1 и 2

Дискретные входы 1 и 2 предназначены для подключения к выходам 3 и 4 УСС-Б. Во время заправки на входы 1 и 2 с выходов УСС-Б поступают импульсы, количество которых пропорционально объему отпущенного топлива. Коэффициент пересчета импульсов в литры настраивается при помощи конфигуратора устройства.



В режимах учета отпущенного топлива «Режим УСС (два входа)» и «Режим УСС (один вход)» оба входа устройства должны быть подключены к УСС-Б.

Подключение дискретных входов 1 и 2 устройства к выходам УСС-Б должны быть выполнены согласно схемам и требованиям, приведенным в Руководстве по применению или Паспорте на Устройство съема сигнала (УСС).

Дискретный вход 3

Дискретный вход 3 устройства имеет логику работу по «-» и характеризуется двумя состояниями: «1» – разомкнут или замкнут на «+» и «0» – замкнут на «массу». Представлен синим проводом на интерфейсном кабеле устройства.

Вход предназначен для подключения кнопки остановки топливного насоса. В процессе заправки при срабатывании входа 3 происходит остановка насоса – на управляющий выход 2 TKFC Plus подается сигнал выключения насоса.

Так как дискретный вход 3 устройства имеет логику работы по «-», то кнопка будет считаться нажатой при замыкании входа на «массу», то есть когда на входе будет уровень логического «0».

Внутренняя схема подключения дискретного входа 3:

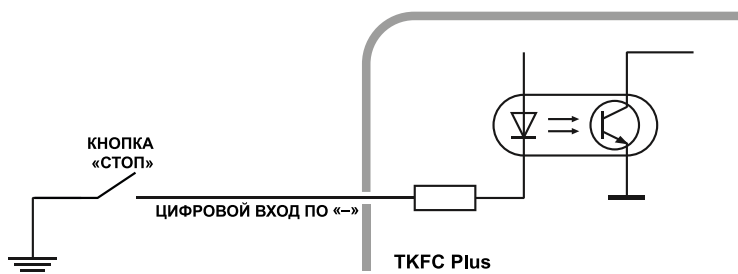


Рис.8. Внутренняя схема подключения дискретного входа 3

Внешняя схема подключения дискретного входа 3:

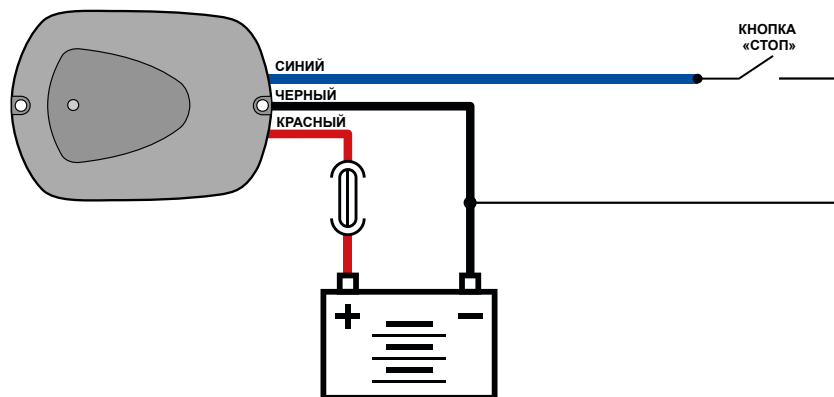


Рис.9. Внешняя схема подключения дискретного входа 3

Управляющий выход 1

На дискретном выходе 1 устройства реализована возможность управления клапаном отсечки крана, позволяющим выполнять точную дозировку отпуска топлива. Представлен серым проводом на интерфейсном кабеле TKFC Plus.

Минимальный рекомендуемый ток нагрузки должен составлять 10 мА.

Максимальный ток нагрузки не должен превышать 120 мА.

Внутренняя схема выхода 1 представляет собой открытый коллектор.

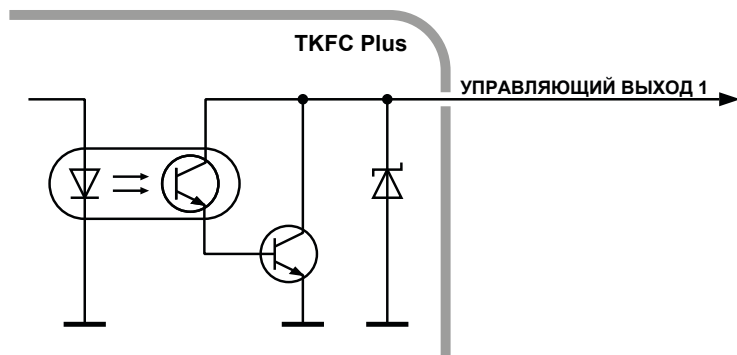


Рис.10. Внутренняя схема подключения дискретного выхода 1

Схема подключения светодиода к выходу 1:

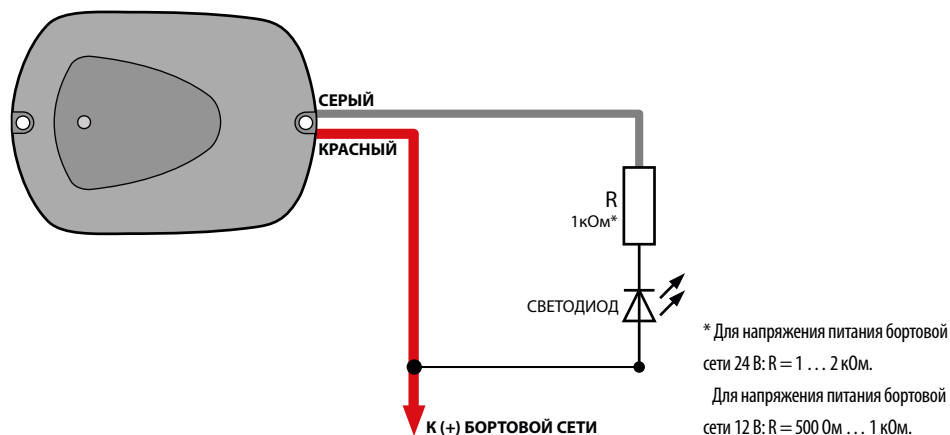


Рис.11. Схема подключения светодиода к выходу 1

Управляющий выход 2

Дискретный выход 2 предназначен для управления топливным насосом – включения по карточке водителя и выключения по карточке или другому событию завершения заправки.

Представлен оранжевым проводом на интерфейсном кабеле TKFC Plus.

Минимальный рекомендуемый ток нагрузки должен составлять 10 мА.

Максимальный ток нагрузки не должен превышать 120 мА.

Внутренняя структурная схема выхода 2:

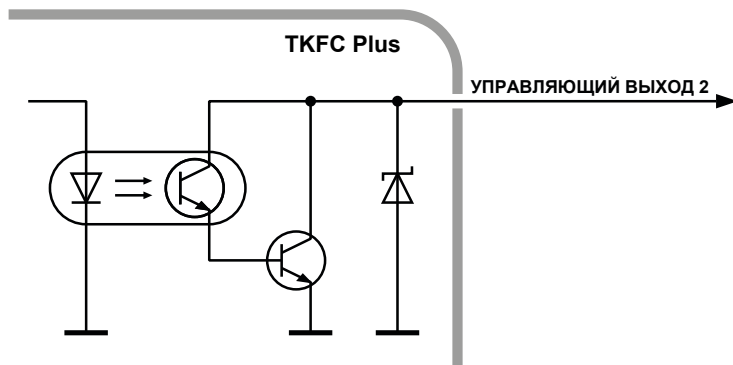


Рис.12. Схема подключения светодиода к выходу 2

Внутренняя схема выхода 2 представляет собой открытый коллектор.

При прикладывании к передней панели TKFC Plus или установки в картоприемник карточки водителя на управляющий выход 2 подается сигнал на включение насоса – сигнал низкого уровня (логического «0»).

В процессе заправки при повторном прикладывании брелка водителя или заправщика, извлечении карточки водителя, нажатии кнопки на входе 3 или по другому событию, которое является условием завершения заправки на управляющий выход 2 подается сигнал на выключение топливного насоса – сигнал высокого уровня (логической «1»).

Шина Wiegand

Интерфейс Wiegand позволяет подключать к устройству TKFC Plus сторонние считыватели и выполнять идентификацию карт формата iClass.

При подключении внешнего считывателя по интерфейсу Wiegand, идентификатор приложенной карты, в зависимости от схемы подключения, будет записан в память считывателя TKFC Plus или контроллера «АвтоГРАФ», к которому подключен считыватель.

Для примера рассмотрено подключение к стороннему считывателю iClass SE/multiCLASS SE. TKFC Plus также поддерживает работу с считывателями iCLASS SE R10 Mini Mullon Reader (SE R10/900 N).

Схема подключения стороннего считывателя по шине Data:

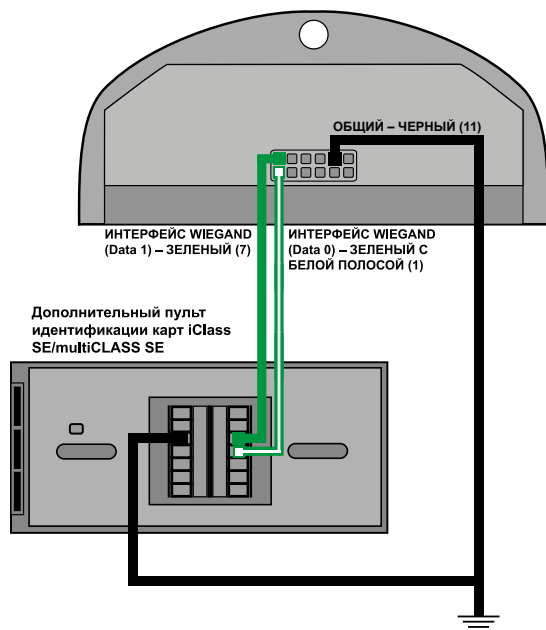


Рис.13. Схема подключения устройств по интерфейсу Wiegand с раздельным питанием



Следует учитывать, что питание у некоторых внешних считывателей может быть 16 Вольт.

Подключение к контроллеру «АвтоГРАФ»

TKFC Plus оснащен шиной RS-485, предназначенной для подключения к бортовому контроллеру. После заправки TKFC Plus передает контроллеру отчет о выполненной заправке.

Перед подключением к бортовому контроллеру, шина RS-485 TKFC Plus должна быть корректно настроена. Режим работы интерфейса RS-485 TKFC Plus (скорость работы, адрес устройства) и способ обмена данными по RS-485 можно настроить при помощи конфигууратора.

Схема подключения к бортовому контроллеру «АвтоГРАФ»:

Ниже приведена схема подключения TKFC Plus к бортовому контроллеру «АвтоГРАФ-GSM»:

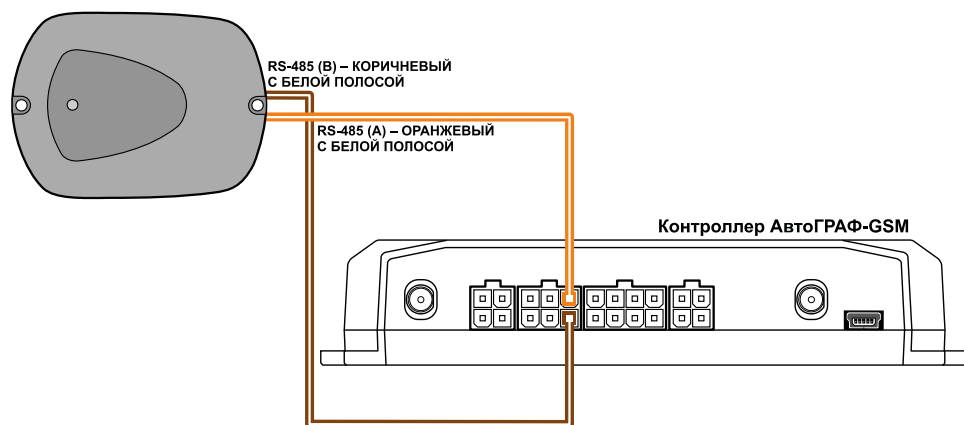


Рис.14. Схема соединения бортового контроллера и TKFC Plus



Шина RS-485 контроллера «АвтоГРАФ» также должна быть настроена на работу с TKFC Plus.

Рекомендации по установке TKFC Plus

При установке TKFC Plus на объект мониторинга рекомендуется придерживаться следующих правил:

- Не следует располагать близко друг к другу топливораздаточные контроллеры TKFC Plus.
- Следует учитывать, что при расположении TKFC Plus на металлической поверхности может уменьшиться дистанция считывания карты.

Состояние работы устройства и индикация

На передней панели TKFC Plus расположен светодиод, предназначенный для индикации текущего состояния работы устройства и статусов обработки подключения карт. Индикация светодиода устройства также может дублироваться как на первом так и на втором управляющем выходе.

Ниже приводится описание индикации светодиода устройства, вид соответствующего сигнала на выходе 1 и соответствующее ему событие:

- **Ожидание карты (брелка)** – светодиод горит постоянно, коллектор на выходе 1 открыт.
- **Совпадение ID карты (брелка) с картой (брелком) водителя (заправщика) из списка, записанного в устройство. Идет процесс заправки** – на светодиод и на выход 1 подаются длинные импульсы (меандр) с периодом 2-3 секунды в течение всей заправки. Пример сигнала на выходе 1 приведен на графике ниже.

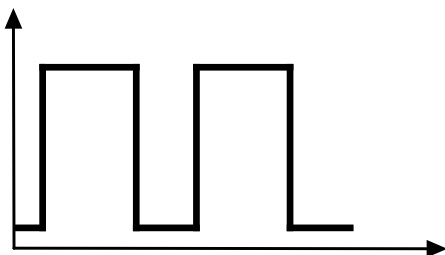


Рис.15. Индикация светодиода

- **Совпадение ID карты (брелка) с картой (брелком) заправщика из списка, записанного в устройство** – светодиод мигает часто в течение интервала ожидания карты водителя, после подключения карты заправщика. Величина интервала ожидания задается в конфигураторе. По истечении интервала ожидания, если не была подключена карта водителя, то устройство переходит в режим ожидания карты (брелка). Пример импульсов на выходе 1 во время ожидания карты водителя, после подключения карты заправщика, приведен на графике ниже.

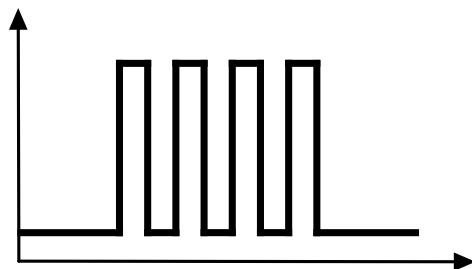


Рис.16. Индикация светодиода

- **Несовпадение ID карты (брелка) со списком карты (брелка), записанных в устройство** – после подключения карты светодиод вспыхивает 1 раз, на выход 1 подается 1 короткий импульс. После этого устройство возвращается в режим ожидания карты (брелка). Пример импульса на выходе приведен на графике ниже.

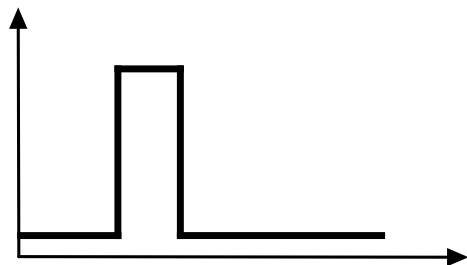


Рис.17. Индикация светодиода

- **Отказ в заправке. Причина: не передан отчет о предыдущей заправке в БК «АвтоГРАФ»** – светодиод вспыхивает 2 раза, на выход 1 подается 2 коротких импульса. После этого устройство возвращается в режим ожидания карты (брелка). Пример импульсов на выходе приведен на графике ниже.

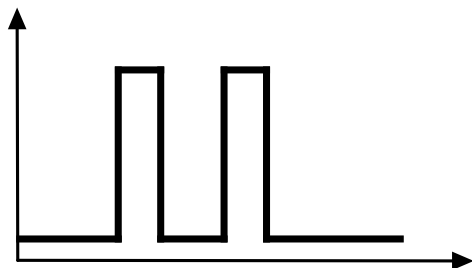


Рис.18. Индикация светодиода

- **Карта заблокирована (брелок заблокирован)**, т.е. карта найдена в списке карт, записанных в устройство и для этой карты установлен статус «Заблокирована». Аналогично для брелка. В этом случае светодиод вспыхивает 3 раза, на выход 1 подается 3 коротких импульса. После этого устройство возвращается в режим ожидания карты (брелка). Пример импульсов на выходе приведен на графике ниже.

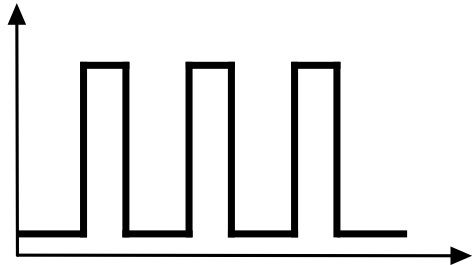


Рис.19. Индикация светодиода

Подключение устройства к ПК

Для конфигурирования TKFC Plus требуется подключение к персональному компьютеру (ПК) или ноутбуку.

Подключение устройства к ПК осуществляется по интерфейсу RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов USB-RS485 «TKLS-Prog-485» производства ООО НПО «ТехноКом».



Для возможности подключения TKFC Plus к компьютеру через преобразователь интерфейсов «TKLS-Prog-485» в программе должны быть установлены драйверы на преобразователь.

Для подключения TKFC Plus к ПК:

- Отключите питание устройства.
- Подключите устройство к ПК посредством преобразователя интерфейсов «TKLS-Prog-485»: подключите адаптер преобразователя к шине RS-485 устройства при помощи адаптера, который необходимо приобрести дополнительно; затем подключите адаптер к преобразователю и другой конец преобразователя подключите к ПК.
- Если драйверы преобразователя установлены, система автоматически распознает подключенное устройство. Если драйверы не были установлены заранее, установите их.
- TKFC Plus готов к работе с конфигурационной программой.

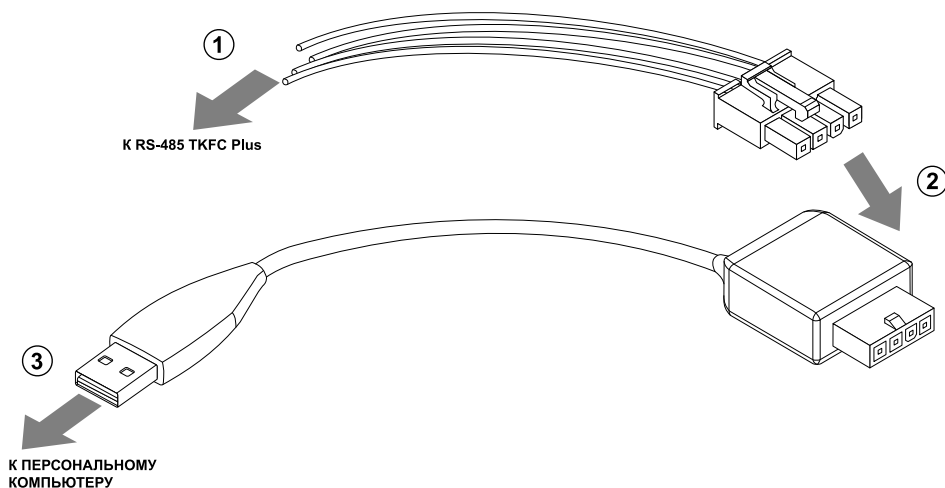


Рис.20. Схема подключения TKFC к ПК

Конфигурирование устройства

Для конфигурирования TKFC Plus используется программа «Конфигуратор TK-CardReader Plus и TKFC Plus». Данная программа позволяет создать список разрешенных карт водителей и заправщиков, временно заблокировать карты из списка и снять блокировку, настроить порядок выдачи топлива, режим учета и прочие параметры работы устройства.



Перед началом работы убедитесь, что в системе установлены соответствующие драйверы.

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ TKFC PLUS К КОНФИГУРАТОРУ

После подключения устройства к ПК необходимо запустить «TK-CardReader Plus и TKFC Plus». Далее необходимо подключить устройство к конфигуратору.

Поиск TKFC Plus по всему диапазону допустимых адресов.

Данный способ подключения может использоваться, например, если к COM-порту подключено только одно устройство и его адрес, а также скорость обмена неизвестны.

Для выполнения поиска по адресам TKFC Plus необходимо:

- в конфигураторе выбрать COM-порт к которому подключено устройство (**Рис.21, п.1**). Посмотреть порт устройства можно в «Диспетчере устройств» системы;
- настроить формат передачи. По умолчанию – 8-N-1 (**Рис.21, п.2**);
- выбрать диапазон адресов TKFC Plus – Поиск по адресам D0...D7, F9 (**Рис.21, п.3**);
- после этого конфигуратор выполнит поиск подключенного устройства в диапазоне адресов D0...D7, F9 для всех возможных скоростей, с последующим подключением к первому найденному устройству и считателю настройки.

Контроллер заправки TKFC Plus (EM+NFC) 8019999 AGFP-01.11

Карты Настройки Обновление прошивки

Статус	Тип	Фамилия	Номер карты	Формат	Категория	Режим	Линия

Новые карты

Порт: COM18 Адрес (hex): D0 Скорость: 115200

Формат: 8-N-1 (без контр., 1 стоп. бит) Поиск по адр. F0...F8

Считать карты при вкл. Считать карты Сохранить карты Удалить выбр. строку Удалить все строки Удал. нов. карты

Рис.21. Поиск устройства по диапазону адресов

Поиск TKFC Plus по всем возможным адресам

Такой способ может использоваться для подключения к первому найденному устройству, не только к TKFC Plus. Если к COM-порту подключено только 1 устройство и это TKFC Plus, то в результате поиска по всем адресам к конфигуратору будет подключен именно это устройство. Для выполнения поиска по всем адресам необходимо:

- в конфигураторе выбрать COM-порт к которому подключено устройство (**Рис.22, п.1**). Посмотреть порт устройства можно в «Диспетчере устройств» системы;
- настроить формат передачи. По умолчанию – 8-N-1 (**Рис.22, п.2**);
- выбрать скорость, на которую настроена шина RS-485 (**Рис.22, п.3**);
- выбрать диапазон адресов – Поиск по всем адресам (**Рис.22, п.4**).
- после этого конфигуратор выполнит поиск подключенного устройства в диапазоне адресов 00 – FF для заданной скорости обмена, затем выполнит подключение к первому найденному устройству и считывает настройки. Состояние выполнения поиска отображается в верхней части окна конфигуратора (**Рис.22, п.5**).

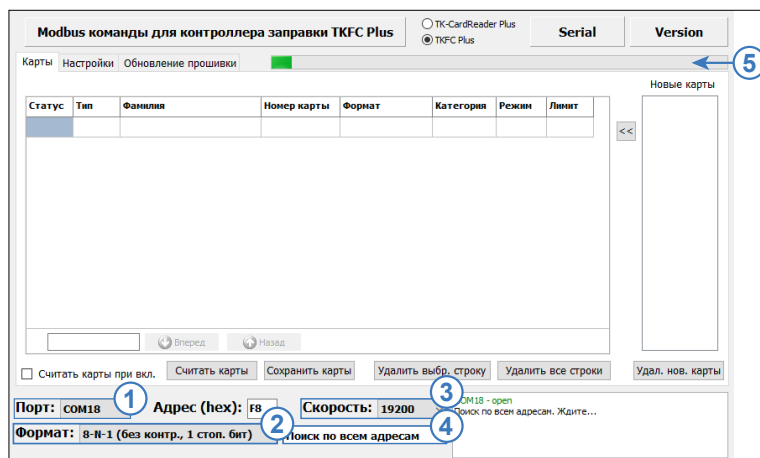


Рис.22. Поиск устройства по адресам

Подключение TKFC Plus по известному адресу

Данный способ подключения применим, если адрес устройства заранее известен. Подключение к конкретному адресу позволяет считать настройки конкретного устройства, если к COM-порту подключено несколько устройств и поиск по адресам не позволяет найти нужное.

Для подключения к устройству по известному адресу необходимо:

- в конфигураторе выбрать COM-порт к которому подключается устройство «TKLS-Prog-485» (**Рис.23, п.1**). Посмотреть порт устройства можно в «Диспетчере устройств» системы, подключив предварительно программатор;
- в поле «Адрес (hex)» указать адрес TKFC Plus, к которому необходимо подключиться (**Рис.23, п.2**);

ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА КАРТ

Во всех режимах работы TKFC Plus, кроме режимов «По любой карте» и «Фиксация заправки по наличию импульсов и паузе», заправка может быть начата только по карте, идентификатор которой сохранен в памяти. То есть все карты водителей, которым должна быть разрешена заправка, и карты заправщиков должны быть добавлены в список карт устройства TKFC Plus. Всего в устройство могут быть записаны до 10 000 различных карт.

Считывание текущего списка карт из устройства

Для просмотра списка карт, сохраненных в устройстве, нужно выполнить следующее:

- Подключить TKFC Plus к ПК и считать настройки, следуя инструкции приведенной в предыдущем параграфе.
- Перейти на вкладку «Карты» и нажать кнопку «Считать карты» (**Рис.24, п.2**).
- Также может быть настроено автоматическое считывание списка карт при чтении конфигурации устройства. Для этого нужно установить галочку напротив опции «Считать карты при вкл.» (**Рис.24, п.1**).
- Список карт устройства отобразится на вкладке «Карты» в виде таблицы (**Рис.24, п.3**). Формат, в котором считываются номера новых карт, определяется настройкой «Формат вывода номера карт». Данная настройка задается на вкладке «Настройки» конфигуратора. Для того, чтобы изменить формат карты, отображаемый в списке, необходимо нажать на соответствующее поле и в выпадающем списке выбрать нужный формат (**Рис.24, п.4**).

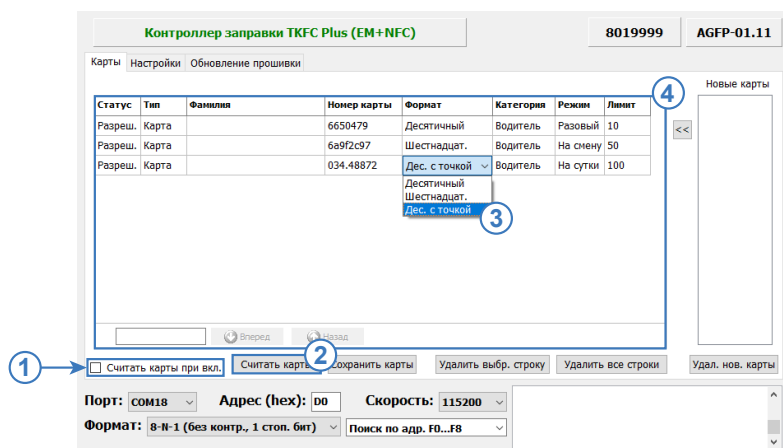


Рис.24. Считывание списка карт из устройств



В устройстве карты всегда хранятся в двоичном виде (HEX), но в записях, на экране дисплея и в конфигураторе выводятся в соответствии с заданным форматом вывода карт.

Добавление новой карты в список

Новые карты могут быть добавлены в существующий список или же пользователь может создать полностью новый список карт, удалив записанные карты из существующего списка.

Карта может быть добавлена в список вручную. Для этого нужно в поле «Номер карты» ввести идентификатор карты и нажать клавишу Enter. Автоматически для новой карты будут установлены настройки по умолчанию.

Контроллер заправки TKFC Plus (EM+NFC) 8019999 AGFP-01.11

Карты Настройки Обновление прошивки

Статус	Тип	Фамилия	Номер карты	Формат	Категория	Режим	Лимит
Разреш.	Карта		123.21767	Дес. с точкой	Водитель	Разовый	100

Новые карты

Вперед Назад

☐ Считать карты при вкл. Считать карты Сохранить карты Удалить выбр. строку Удалить все строки Удал. нов. карты

Порт: COM18 Адрес (hex): D0 Скорость: 115200 COM18 - open Чтение конфигурации Конфигурация считана

Формат: 8-н-1 (без контр., 1 стоп. бит) Поиск по адр. F0...F8

Рис.25. Добавление новой карты вручную

Формат ввода номера карты определяется настройкой «Формат вывода номера карт» на вкладке «Настройки» конфигулятора (**Рис.26**). Если выбрана настройка «Десятичный (DEC)» или «Десятичный с точкой», то в таблицу необходимо вводить номера в десятичном формате (с точкой) – это номер, записанный на самой карте. При такой настройке ввод номера в шестнадцатеричном формате запрещен.

Если выбрана настройка «Шестнадцатеричный (HEX)» (или «Шестнадцатеричный (HEX) с кодом производителя»), то в таблицу необходимо вводить номера в шестнадцатеричном формате – это шестнадцатеричный эквивалент номера, записанного на карте. При такой настройке ввод номера в десятичном формате (с точкой) запрещен.

Контроллер заправки TKFC Plus (EM+NFC)

8019999AGFP-01.11

КартыНастройкиОбновление прошивки

Порядок выдачи топлива

Заправщик + водитель из списка

Режим учета отпущенного топлива

Режим УСС (два входа)

Режим работы клапана отсечки

Включен в конце заправки

Период до отключения при пропадании инп., сек5

Период разрешения по карте заправщика, сек30

Период разрешения по карте водителя, сек30

Порог начала заправки по импульсам, литры1

Коэффициент пересчета, инп/л1.00000

Отсечка клапана, л1.000

Считывать карты

☒ Em-Marine

☒ NFC (Mifare)

☐ Wiegand (I-Class)

Надежность удерживания карты

Стандартная

Формат вывода номера карт

Старый

Шестнадцатеричный (HEX)

05.04.2021 11:45:03GMT+5

Смена

с 08:00 до 18:00 = 10:00

Интерфейс RS485

Адрес (hex)D0

Скорость, бит/с115200

Формат8-N-1 (без контроля, 1 стоп бит)

УСС

Счетчик0

Литров0.000

Очистить журнал

Сохранить настройки

Порт: com18Адрес (hex): D0Скорость: 115200

Формат: 8-N-1 (без контр., 1 стоп. бит)Поиск по адр. f0..f8

Рис.26. Формат номера карт

Идентификатор карты может быть считан в конфигуратор при помощи TKFC Plus. Для этого нужно:

- поднести карту к настраиваемому устройству, подключенному к ПК. Номер считанной карты появится в списке «Новые карты» (Рис.27, п.1).
- переместить номер считанной карты в таблицу, нажав кнопку «<<<» (Рис.27, п.2). Автоматически для новой карты будут установлены настройки по умолчанию (Рис.27, п.3).

Формат считанного номера определяется настройкой «Формат вывода номера карт», установленной в устройстве. Настройка задается на вкладке «Настройки» конфигуратора. Если задан формат «Десятичный с точкой», то в программу будет считан номер карты, записанный на самой карте. Такой номер содержит точку. Если в TKFC Plus задан формат «Шестнадцатеричный (HEX)», то в программу будет считан шестнадцатеричный эквивалент номера, записанного на карте.

Пример форматов вывода карт:

Формат	EM-marine	Mifare (NFC)
Десятичный (DEC) с точкой	123.35910	1582466674
Десятичный (DEC) без точки	8096838	1582466674
Десятичный (DEC) с кодом производителя	4767494666694	1582466674
Шестнадцатеричный (HEX)	7b8c46	5e528672
Шестнадцатеричный (HEX) с кодом производителя	6f0007b8c46	5e528672

НПО “ТехноКом” © 2021

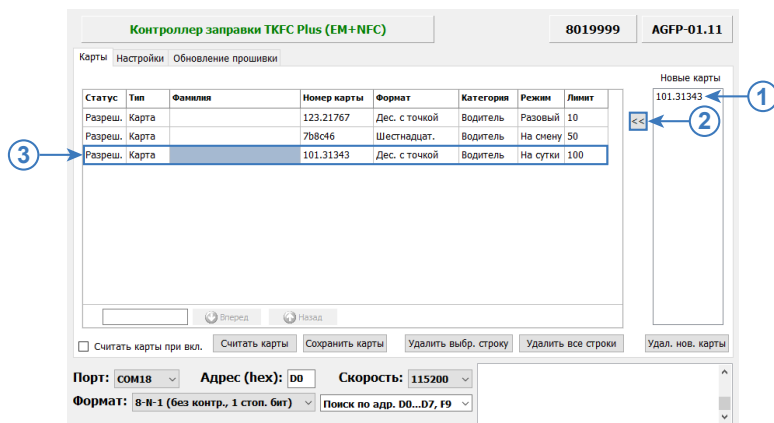


Рис.27. Считывание номера карты

Для того чтобы удалить строку из списка, нужно выделить эту строку, затем нажать кнопку «Удалить выбранную строку». Для того чтобы очистить весь список, нужно нажать кнопку «Удалить все строки». После редактирования измененный список нужно записать в устройство. Для удаления всех сохраненных карт из памяти устройства необходимо записать пустой список в устройство.

Настройка карты

Для новой карты могут установлены следующие параметры:

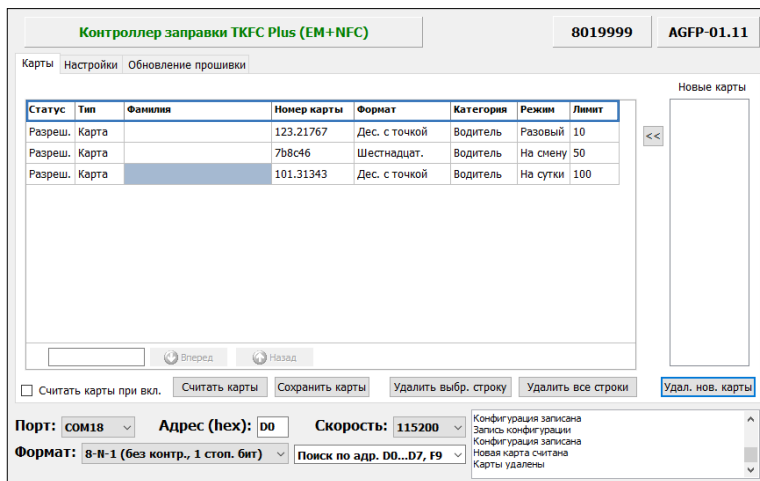


Рис.28. Настройка карты

- **Статус** – статус карты: разрешена или заблокирована. Статус «Разреш.» разрешает использование карты для заправки. Статус «Заблок.» блокирует использование карты. При идентификации карты со статусом «Заблок.» светодиод устройства мигает три раза зеленым цветом.
- **Тип** – тип карты: «Брелок» или «Карта». «Брелок» предназначен для кратковременного поднесения карты к передней панели устройства. Заправка начинается при первом прикладывании брелка к TKFC Plus и завершается при повторном. Карта предназначена для установки в картоприемник устройства. В этом случае, заправка будет начинаться при установке карты в картоприемник и длиться, пока она находится в картоприемнике. Карта заправщика всегда работает как Брелок, даже если в настройках устройства для этой карты задан тип «Карта».
- **Фамилия** – фамилия владельца карты – водителя или заправщика. Фамилию владельца карты нужно ввести в поле таблицы. При записи списка карт, фамилии владельцев карт не записываются, соответственно в отчетах, передаваемых устройством контроллеру «АвтоГРАФ» фамилия не содержится. Фамилии владельцев карт экспортируются при сохранении списка карт во внешний файл и в дальнейшем могут быть импортированы в диспетчерскую программу «АвтоГРАФ» для включения в отчеты, создаваемые в программе.
- **Номер карты** – показывает номер карты пользователя.
- **Формат** - определяет тип формата, в котором будут показана карта. В устройстве карты всегда хранятся в двоичном виде, но в записях, на экране дисплея и в конфигураторе выводятся в соответствии с заданным форматом вывода карт.
- **Категория** – категория карты: Водитель или Заправщик. Карта водителя предназначена для включения и выключения топливного насоса. Карта заправщика предназначена для разрешения последующего подключения карты водителя для начала заправки в режиме выдачи топлива «Заправщик + водитель из списка», а также включения и выключения насоса в режиме «Заправщик». В режиме «Заправщик + водитель из списка» карта заправщика также может завершить текущую заправку.
- **Режим** – определяет временной интервал в течении которого будет возможна заправка. Всего возможно три режима:
 - 1. Разовый** – за одну заправку отпускается объем топлива не превышающий дозы заданной в столбце «Лимит». Количество заправок не ограничено.
 - 2. На сутки** – доза, заданная в столбце «Лимит» может быть получена в течение суток (с 00:00 до 00:00) как одной заправкой, так и несколькими.
 - 3. На смену** – доза, заданная в столбце «Лимит» может быть получена в течение заданной смены (с НН:НН до КК:КК) как одной заправкой, так и несколькими. Длительность смены до 23 часов 59 минут. Смена может переходить через полночь 00:00.Отпущенные дозы хранятся в буфере. Для каждого водителя формируется отдельный буфер. При пропадании питания буфер копируется во внешнюю Flash память и при включении питания восстанавливается.
- **Лимит** – лимит заправки по карте, в литрах. Если в процессе заправки достигается лимит, заданный для карты, то текущая заправка прерывается. Лимит нужно ввести в соответствующий

ющее поле таблицы. В зависимости от режима выдачи топлива параметр может проверяться как только для карты водителя, так и только для карты заправщика. Для возможности заправки по карте, разовый лимит по этой карте не может быть нулевым, иначе заправка для карты с нулевым лимитом начинаться не будет.

По окончании установок, настроенный список карт нужно записать в TKFC Plus, нажав кнопку «Сохранить карты» (**Рис.29, п.2**). При нажатии кнопки «Сохранить карты» формируется новый буфер заливок и фиксируется время записи карт в прибор, которое выводится над таблицей карт. Буфер обновляется и при записи нового списка с сервера (с помощью ModBus команд).

Для того чтобы удалить строку из списка, нужно выделить эту строку, затем нажать кнопку «Удалить выбр. строку». Для того чтобы очистить весь список, нужно нажать кнопку «Удалить все строки» (**Рис.29, п.3**). Для удаления всех сохраненных карт из памяти необходимо записать пустой список в устройство.

Функция поиска позволяет быстро найти необходимую карту по её номеру или персональным данным (**Рис.29, п.1**).

Контроллер заправки TKFC Plus (EM+NFC) 8019999 AGFP-01.11

Карты Настройки Обновление прошивки

Время записи карт в прибор: 05.04.2021 16:25:04

Статус	Тип	Фамилия	Номер карты	Формат	Категория	Режим	Лимит
Разреш.	Карта	Иванов	101.31343	Дес. с точкой	Водитель	На сутки	100
Разреш.	Карта	Петров	123.21767	Дес. с точкой	Водитель	Разовый	10
Разреш.	Карта	Сидоров	708c46	Шестнадцат.	Водитель	На смену	50

Новые карты

1 2 3

☐ Считать карты при вкл.
 ☐ Считать карты
 Сохранить карты
 Удалить выбр. строку
 Удалить все строки
 Удал. нов. карты

Порт: com18 Адрес (hex): D0 Скорость: 115200
 Формат: 8-н-1 (без контр., 1 стоп. бит) Поиск по адр. D0...D7, F9

Рис.29. Настройка карты



Если для карты водителя задан нулевой лимит заправки, то при прикладывании (установки) этой карты заправка начинаться не будет. Если не удается запустить процесс заправки картой водителя, то рекомендуется проверить лимит, заданный для этой карты.



Лимиты разовой заправки карт не учитываются в режимах выдачи топлива по любой карте или по наличию импульсов. В этих режимах предусмотрены отдельные лимиты заливок.



При нажатии на заголовок столбца «Формат» появляется возможность посмотреть выпадающий список всех возможных форматов, которые после выбора будут приняты ко всему списку карт. В случае выбора откатить изменения не получится, поэтому рекомендуется предварительно сохранить список карт.



TKFC Plus хранит в оперативной памяти номера карт, лимит разовой заправки которых превышен в течение одного заданного периода. В контроллере TKFC Plus лимиты хранятся и считаются по всем 10.000 карт, которые могут быть заданы в контроллере. Лимит разовой заправки и контроль минимального периода между соседними заправками, если был превышен этот лимит по карте, не могут применяться для дозированной заправки, а предназначены для ограничения объема топлива, которое может быть отпущено за одну заправку по карте.

Экспорт списка карт во внешний файл

«Конфигуратор TK-CardReader Plus и TKFC Plus» позволяет сохранить список карт во внешний файл CardListPRO.csv и CardListTKFC.csv. В данном файле содержится полная информация о карте, заданная в конфигураторе: фамилия владельца и идентификатор карты, настройки, тип и формат идентификатора карты. Данный файл может использоваться для импорта в диспетчерскую программу «АвтоГРАФ» в список водителей или в другую стороннюю программу, например, для включения списка водителей с фамилиями и идентификаторами карт в отчеты.

Для экспорта готового списка карт в файл и последующей обработки в ПО нужно выбрать Меню «Файл» – Сохранить в CardListPRO.csv, а для работы в TKFC Plus Сохранить CardListTKFC.csv (**Рис.30**). Список карт будет сохранен в файл с именем CardList.csv, находящийся в папке с конфигуратором. При повторном сохранении существующий файл переписывается.

Меню «Файл» – «Сохранить...» позволяет задать другое имя для файла, содержащего список карт в разрешении .csv (**Рис.30**).

Импорт списка карт из внешнего файла



Список карт может быть импортирован в конфигуратор из внешнего файла формата .csv – это может быть файл CardList.csv, предназначенный для диспетчерского ПО, либо список карт CardListTKFC.csv для действующего устройства или в формате .txt для чтения в ранних версиях устройств.

Для импорта списка карт из файла .csv нужно в конфигураторе выбрать Меню «Файл» – Открыть CardTKFC.csv / Открыть ... / Открыть CardList.csv (**Рис.31**). Список карт будет загружен из выбранного файла .csv в программу.

Для импорта списка карт из другого файла формата .csv нужно в конфигураторе выбрать Меню «Файл» – Открыть... , затем выбрать файл для импорта. Список карт будет загружен из внешнего файла в программу.

Загрузка списка карт из файлов формата .txt, возможна путем выбора Меню «Файл» - Открыть *.txt.

При выборе Меню «Файл» - Добавить, текущий список карт, отображаемый в конфигураторе будет дополнен картами, добавляемого файла.

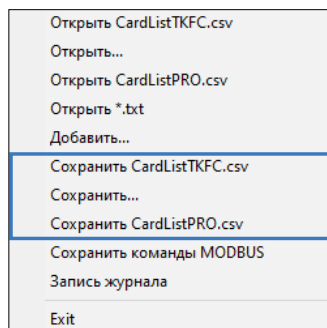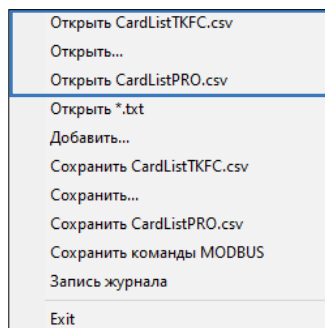**Рис.30. Экспорт списка карт****Рис.31. Импорт списка карт****ПРИМЕЧАНИЕ**

При экспорте списка номера карт экспортируются в таком формате, в каком отображены в программе.

НАСТРОЙКА РЕЖИМОВ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

TKFC Plus позволяет работать в различных режимах. Ниже описаны возможные параметры, которые могут быть настроены для определенных конфигураций устройства.

Рис.32. Настройка работы устройства

1. Порядок выдачи топлива (Рис.32, п.1):

Заправщик

При такой настройке заправка будет начинаться при прикладывании только брелка заправщика, карточка водителя не требуется. При установке карточки заправщика в картоприемник TKFC Plus карта обрабатывается как брелок – при извлечении заправка не будет завершена.

- Для заправки разовый лимит по карте заправщика не должен быть нулевым.
- Заправка может быть завершена картой любого заправщика, повторным прикладыванием.
- Заправка будет завершена по превышению лимита разовой заправки брелка Заправщика. После этого при наличии импульсов на входе устройства автоматически начнется фиксация новой заправки с идентификатором 0000 0000 0011.
- Заправка также будет завершена через заданный таймаут в случае пропадания импульсов на входах устройства. Таймаут задается в настройках (Рис.32, п.2).
- Заправка завершается через интервал времени, равный периоду разрешения по карте заправщика (Рис.32, п.3), если после прикладывания брелка заправщика заправка не началась, значит на входы TKFC Plus не поступают импульсы с УСС.
- При прикладывании карты водителя или карты не из списка во время заправки TKFC Plus воспроизводит звуковой сигнал и игнорирует приложенную карту.



Таблица заправок обновляется при записи нового списка карт из конфигуратора, с помощью команд сервера и при смене начала «Смены».

Заправщик + водитель из списка

При такой настройке перед подключением карты водителя требуется сперва приложить брелок заправщика для разрешения заправки, затем использовать карту/брелок водителя для начала заправки.

- Для данного режима вводится таймаут ожидания брелка/карточки водителя (**Рис.32, п.4**). Если после регистрации брелка заправщика прошло больше заданного таймаута, а карточка водителя не была установлена или брелок не был приложен к TKFC Plus, то требуется повторное разрешение заправки брелком заправщика.
- В режиме ожидания брелка/карточки водителя, после разрешения заправки брелком заправщика, светодиод часто мигает зеленым. Если вместо брелка/карты водителя повторно был приложен брелок заправщика, то этот брелок игнорируется – устройство воспроизводит звуковой сигнал и ожидает брелок/карту водителя.
- Если вместо брелка/карты водителя приложена/установлена карта не из списка карт TKFC Plus, то разрешение на заправку сбрасывается – для начала заправки необходимо повторно разрешить заправку брелком заправщика, затем приложить брелок или установить карту.
- Заправка может быть завершена повторным прикладыванием брелка водителя, начавшего заправку или брелком любого заправщика. Также заправка прекращается при извлечении карты водителя из картоприемника.
- Заправка будет завершена через интервал времени, равный периоду разрешения по карте водителя (**Рис.32, п.4**), если после прикладывания/установки карты водителя заправка не началась – значит на входы устройства не поступают импульсы с УСС.
- Заправка будет завершена по превышению лимита разовой заправки брелка/карты водителя. После этого при наличии импульсов на входе устройства автоматически начнется фиксация новой заправки с идентификатором 0000 0000 0011.
- Заправка также будет завершена через заданный таймаут в случае пропадания импульсов на входах устройства (**Рис.32, п.3**).

Водитель из списка

При такой настройке заправка будет начинаться при прикладывании брелка или установки только карты водителя с ненулевым разовым лимитом заправки. Для начала заправки карточка заправщика не требуется.

- Заправка может быть завершена карточкой заправщика, брелком водителя, начавшего заправку, или по извлечению карты водителя из картоприемника. Информация о карточке заправщика, завершившего заправку, передается по шине RS-485 в отчете устройства при работе в режиме TPK, а не ПОРТ-3.
- Также заправка будет завершена через интервал времени, равный периоду разрешения по брелку/карте водителя (**Рис.32, п.4**), если после прикладывания брелка/установки карты водителя заправка не началась – значит на входы не поступают импульсы с УСС.
- Заправка будет завершена по превышению лимита разовой заправки брелка/карты водителя. После этого при наличии импульсов на входе устройства автоматически начнется фиксация новой заправки с идентификатором 0000 0000 0011. Заправка также будет завершена через заданный таймаут в случае пропадания импульсов на входах TKFC Plus.

Индикация работы светодиода в данных режимах

- Приложена карта водителя не из списка – светодиод загорается 1 раз красным цветом;
- Отказано в заправке (установлен нулевой лимит заправки для приложенной карты водителя) – светодиод мигает 2 раза красным;
- Карта заправщика или водителя заблокированы – светодиод 3 раза мигает красным.

По любой карте

При такой настройке заправка будет начинаться при прикладывании любой карты, даже если эта карта не сохранена в список карт TKFC Plus. Все карты обрабатываются как брелок, даже если карта настроена как «карта», т.е. для начала заправки достаточно приложить карту, установка в картоприемник не требуется.

- В этом режиме лимит разовой заправки для всех карт, в том числе и карт из списка – 2 100 000 литров в режиме ТРК и 16 777 литров в режиме ПОРТ-3. Лимиты, заданные для карт из списка, игнорируются.
- После завершения заправки по превышению лимита при наличии импульсов на входе устройства автоматически начнется фиксация новой заправки с идентификатором 0000 0000 0011. Заправка также будет завершена через заданный таймаут в случае пропадания импульсов на входах устройства.
- Заправка завершается через заданный таймаут при пропадании импульсов на входах TKFC Plus (**Рис.32, п.2**). Принудительно прервать заправку по карте невозможно.

Также заправка будет завершена через интервал времени, равный периоду разрешения по карте, если после прикладывания карты заправка не началась – на входы не поступают импульсы с УСС. В этом режиме по умолчанию для всех карт период разрешения равен периоду разрешения по карте водителя, заданному в настройках TKFC Plus.

Фиксация заправки по наличию импульсов и паузе

При такой настройке управление клапаном выдачи не осуществляется TKFC Plus. Устройство только пассивно фиксирует процесс заправки.

- Начало заправки фиксируется по появлению импульсов на входе TKFC Plus. В этом режиме лимит разовой заправки – 2 100 000 литров в режиме ТРК и 16 777 литров в режиме ПОРТ-3. Лимиты, заданные для карт из списка, игнорируются.
- Завершение заправки происходит по пропаданию импульсов на входе устройства (через настроенный таймаут). По завершении заправки формируется отчет.

В этом режиме период разрешения для всех карт равен периоду разрешения по карте водителя, заданному в настройках TKFC Plus (**Рис.32, п.4**). При прикладывании карты или установки в картоприемник, устройство индицирует процесс заправки при помощи светодиода на лицевой панели. Если после прикладывания/установки карты истекает период разрешения по карте, то индикация заправки завершается – устройство переходит в режим ожидания карты (светодиод горит постоянно). При этом фиксация начала и окончания заправки происходит только по импульсам на входе устройства, а не по прикладыванию карты.

- Если на момент начала заправки была приложена карта (любая, необязательно из списка карт) и после этого до появления импульсов на входе устройства прошло времени меньше, чем период разрешения по карте, то в отчете данная карта будет идентифицирована как карта водителя.
- Если на момент начала заправки карта не была приложена, после прикладывания карты прошло времени больше, чем период разрешения по карте, или в картоприемнике отсутствовала карта, то в отчете будет указан нулевой идентификатор.
- Если на момент начала заправки – появления импульсов на входе устройства, карта была установлена в картоприемник, то в отчетах эта карта будет фиксироваться до тех пор, пока находится в картоприемнике. Такой алгоритм работы позволяет реализовать режим отпуска топлива по одной карте, если установить максимальный период разрешения по карте водителя. Далее при появлении импульсов на входе устройства будет сделана запись о заправке и в отчете указан идентификатор той карты, которая установлена в TKFC Plus. Аналогичным образом будут фиксироваться последующие заправки. Если между соседними заправками прошло времени больше, чем интервал разрешения по карте водителя, то в отчете за следующую заправку будет указан нулевой идентификатор.
- Если карта была извлечена во время заправки, пока на входы устройства поступали импульсы с УСС, то в отчете за эту заправку будет указан идентификатор карты, которая находилась в картоприемнике в момент начала заправки. Если после этого ни одна карта не была установлена в картоприемник до начала следующей заправки, то в отчете за следующую заправку будет указан идентификатор 11 (hex) и 17 (dec).
- Если до начала поступления импульсов к TKFC Plus была приложена одна карта, а затем другая, то в отчете о заправке будет указан идентификатор второй карты, при условии, что между считыванием второй карты и началом поступления импульсов с УСС прошло времени меньше, чем период разрешения по карте водителя. Т.е. при последовательном прикладывании нескольких карт при отсутствии импульсов на входах устройства информация о считывании всех карт, кроме последней приложенной, не фиксируется.

2. Период до отключения при пропадании имп. (импульсов), сек – интервал времени после пропадания импульсов на входе устройства, через который устройство автоматически завершит текущую заправку. Данный таймаут отсчитывается только после появления и последующего пропадания импульсов. Если после начала заправки на входы устройства импульсы не поступали вообще, то Период до отключения при пропадании импульсов не отсчитывается.



Независимо от режима выдачи топлива, настроенного в TKFC Plus, во всех режимах возможно завершение заправки по нажатию кнопки СТОП.

3. Период разрешения по карте заправщика, сек – данная настройка вводится для режимов выдачи топлива «Заправщик + водитель из списка» и «Заправщик». В режиме «Заправщик + водитель из списка» данная настройка задает интервал времени, в течение которого должна быть приложена (установлена) карта водителя после прикладывания карты заправ-

щика для возможности начала заправки. Если после считывания карты заправщика прошло больше периода разрешения, то карта водителя не будет принята – требуется повторное считывание карты заправщика.

В режиме «Заправщик» данная настройка задает интервал времени после прикладывания карты заправщика, в течение которого должна начаться заправка – должны появиться импульсы на входах TKFC Plus от УСС. Если в течение периода разрешения по карте заправщика на входы устройства не поступают импульсы, то заправка автоматически завершается.

4. Период разрешения по карте водителя, сек – данная настройка вводится для режимов «Заправщик + водитель», «Водитель из списка», «По любой карте» и «Фиксация заправки по наличию импульсов и паузе» и задает интервал времени после прикладывания карты водителя, в течение которого должна начаться заправка – должны появиться импульсы на входах устройства. Если в течение периода разрешения по карте водителя на входы TKFC Plus не поступают импульсы, то заправка автоматически завершается. В режимах «По любой карте» и «Фиксация заправки по наличию импульсов и паузе» настройка «Период разрешения по карте водителя» применяется для всех карт.

5. Порог начала заправки по импульсам, литры – объем заправленного топлива, после которого автоматически инициируется начало новой заправки без прикладывания карты водителя или заправщика. Объем топлива для автоматического начала новой заправки задается в литрах. Возможный диапазон значений от 1 до 5 литров.

Контроллер заправки TKFC Plus (EM+NFC) 8019999 AGFP-01.11

Карты Настройки Обновление прошивки

Порядок выдачи топлива
Заправщик + водитель из списка

Режим учета отпущенного топлива **1**
 Режим УСС (два входа)
 Режим УСС (два входа)
 Режим УСС (один вход)
 Режим ТРК (по нарастающему фронту)
 Режим ТРК (по спадающему фронту)
 Период отключения при пропадании имп., сек 5
 Период разрешения по карте заправщика, сек 30
 Период разрешения по карте водителя, сек 30
 Порог начала заправки по импульсам, литры 1 **2**
 Коэффициент пересчета, имп/л 1.0000
 Отсечка клапана, л 1.000

Считывать карты
☒ Em-Marine
☒ NFC (Mifare)
☐ Wiegand (I-Class)

Интерфейс RS485
 Адрес (hex) D0 Скорость, бит/с 115200
 Д0 115200
 Формат 8-N-1 (без контроля, 1 стоп бит)

Надежность удерживания карты
 Стандартная
 Формат вывода номера карт ☐ Старый
 Десятичный с точкой

УСС
 Счетчик 0
 Литров 0.000

06.04.2021 16:51:23 GMT+5
 Смена с 08:00 до 18:00 = 10:00
 Очистить журнал
 Сохранить настройки

Порт: COM16 Адрес (hex): D0 Скорость: 115200 COM16 - open
 Чтение конфигурации
 Конфигурация считана
 Формат: 8-N-1 (без контр., 1 стоп. бит) Поиск по адр. F0...F8

Рис.33. Настройка режима учета отпущенного топлива

6. Режим учета отпущенного топлива – предусмотрены следующие режимы (Рис.33, п.1):

- **Режим УСС (два входа).** В этом режиме допускается возможность движения топлива в обоих направлениях. И при вычислении итогового результата учитывается также обратное движение топлива. В этом режиме возможно появление в отчете объема отпущенного топлива со знаком «-».
- **Режим УСС (один вход).** В этом режиме считается, что обратное движение топлива маловероятно и оно не учитывается. Импульсы с УСС принимаются только с цифрового входа 1

TKFC Plus. Но для корректного измерения вход 2 TKFC Plus также должен быть подключен к другому выходу УСС. Иначе при обратном движении топлива импульсы, вызванные обратным движением, будут суммироваться с импульсами, вызванными движением топлива в прямом направлении.

- **Режим ТРК (по нарастающему фронту).** Выход импульсов топливно-раздаточной колонки подключается ко входу 1 TKFC Plus. Нарастивание счетчика происходит по переходу из 0 в высокий уровень. Вход 2 может быть подключен произвольным образом – как к общему проводу, так и к +Питания. Допускается также оставлять вход 2 неподключенным.
- **Режим ТРК (по спадающему фронту).** Выход импульсов топливно-раздаточной колонки подключается ко входу 1 TKFC Plus. Нарастивание счетчика происходит по переходу из высокого уровня в 0.

На дискретные входы устройства показания поступают в виде импульсов, пропорциональных объему топлива, пропущенного через УСС. Для пересчета импульсов в литры нужно задать коэффициент пересчета (**Рис.33, п.2**).

7. Коэффициент пересчета, имп/л – количество импульсов, приходящихся на 1 литр топлива. Коэффициент используется для пересчета импульсов, поступающих на вход TKFC Plus, в литры. Данная характеристика указывается в паспорте на расходомер.

8. Режим работы клапана отсечки – позволяет выполнять точную выдачу топлива. Данный режим работает совместно только с порядком выдачи топлива «Дозированная выдача на АвтоГРАФ-GSM-ИНФО 5». Возможны следующие режимы работы клапана отсечки:

- **Не используется;**
- **Включен в конце заправки** - клапан срабатывает за указанное количество литров до конца заправки, согласно настройке «Отсечка клапана», л (**Рис.34, п.2**);
- **Выключен в начале и конце заправки** - клапан срабатывает как в начала так и в конце заправки, согласно настройке «Отсечка клапана», л (**Рис.34, п.2**).

Рис.34. Выбор режима работы клапана отсечки

9. Тип считываемых карт. В TKFC Plus можно выбрать карты для считывания. Работа с одним типом карт повышает надежность считывания, если карта находится в картоприемнике постоянно. В этом случае отсутствует необходимость определения типа считываемой карты. При выборе определенного типа, считывание других типов карт будет недоступно. Также предусмотрен комбинированный режим чтения разных типов карт.

Для выбора типа карт, с которыми будет работать TKFC Plus необходимо перейти на вкладку «Настройки» в раздел настроек «Считывать карты» (**Рис.35, п.1**) и выбрать нужный тип:

- **Em-marine** – данный режим разрешает считывание только карт типа Em-marine. Считывание карт типа NFC недоступно.
- **NFC (Mifare)** – данный режим разрешает считывание только карт типа Mifare (NFC). Считывание карт типа Em-marine в этом режиме недоступно.
- **Wiegand (I-Class)** – данный режим разрешает считывание только карт типа I-Class. Считывание карт типа Em-Marine и Mifare (NFC) недоступно.

Контроллер заправки TKFC Plus (EM+NFC) 8019999 AGFP-01.11

Карты Настройки Обновление прошивки

Порядок выдачи топлива
Заправщик + водитель из списка
Режим учета отпущенного топлива
Режим УСС (два входа)
Режим работы клапана отсечки
Включен в конце заправки

Период до отключения при пропадании имп., сек 5
Период разрешения по карте заправщика, сек 30
Период разрешения по карте водителя, сек 30
Порог начала заправки по импульсам, литры 1.00000
Коэффициент пересчета, имп/л 1.000
Отсечка клапана, л 1.000

Считывать карты 1
☒ Em-Marine
☒ NFC (Mifare)
☐ Wiegand (I-Class)

Интерфейс RS485 2
 Адрес (hex) D0 Скорость, бит/с 115200
 Формат 8-N-1 (без контроля, 1 стоп бит)

Надежность удерживания карты 3
 Стандартная

УСС 4
 Счетчик 0
 Литров 0.000

Формат вывода номера карт 5
☐ Старый
☒ Десятичный с точкой

07.04.2021 10:17:22 GMT+5
 Смена с 08:00 до 18:00 = 10:00

Очистить журнал
 Сохранить настройки

Порт: COM18 Адрес (hex): D0 Скорость: 115200
 Формат: 8-N-1 (без контр., 1 стоп. бит) Поиск по адр. F0...F8

Рис.35. Выбор типа считываемых карт

10. Настройка интерфейса RS-485 (Рис.35, п.2)

TKFC Plus подключается к контроллеру по шине RS-485 для передачи отчетов о заправках.

Настройки шины RS-485:

Адрес (hex) – адрес TKFC Plus на шине RS-485 в формате hex. Доступные адреса: D0-D7 и F9.

- Если устройство имеет адрес в диапазоне D0-D7, то контроллер «АвтоГРАФ» будет идентифицировать подключенное устройство как топливораздаточный контроллер TKFC Plus производства ООО НПО «ТехноКом». Соответственно, показания устройства будут также записаны как данные от TKFC Plus. Всего к контроллеру «АвтоГРАФ» может быть подключено до 8 устройств с различными адресами в диапазоне от D0 до D7.
- Если TKFC Plus имеет адрес F9, то контроллер «АвтоГРАФ» будет идентифицировать подключенное устройство как устройство ПОРТ-3 и, соответственно, записывать показания устройства как записи устройства ПОРТ-3. К контроллеру АвтоГРАФ может быть подклю-

чено только одно устройство ПОРТ-3. Параллельно с устройством ПОРТ-3 могут быть подключены до 8 TKFC Plus с адресами в диапазоне D0-D7. В этом случае запись данных со всех подключенных устройств будет осуществляться корректно, но индикация показаний на информационном дисплее «АвтоГРАФ-ИНФО» (если используется) будет возможна только с одного типа устройств – с номерами от D0 до D7 или с адресом F9.

- В зависимости от настроенного адреса TKFC Plus работает либо как устройство ПОРТ-3, либо как TKFC Plus производства ООО НПО «ТехноКом». В последнем случае устройство формирует и передает контроллеру «АвтоГРАФ» расширенные отчеты.

Скорость, бит/с – скорость работы шины RS-485 TKFC Plus. Для корректной работы устройств шина RS-485 TKFC Plus и шина RS-485 контроллера «АвтоГРАФ», должны быть настроены на одинаковую скорость. Скорость по умолчанию – 19200 бит/с.

Формат – формат передачи данных. Для корректной работы устройств шина RS-485 TKFC и шина RS-485 контроллера «АвтоГРАФ» должны быть настроены на одинаковый формат передачи. При подключении информационного дисплея «АвтоГРАФ-ИНФО» к бортовому контроллеру и для возможности дистанционного обновления прошивки TKFC Plus необходимо установить формат 8-N-1 и в контроллере «АвтоГРАФ», и в TKFC Plus. Если не требуется обновлять прошивку устройства дистанционно и в системе не используется информационный дисплей «АвтоГРАФ-ИНФО», вы можете установить любой другой поддерживаемый формат передачи данных по RS-485, убедившись при этом, что и в контроллере «АвтоГРАФ» и в TKFC Plus установлен один и тот же формат.



Для корректной работы контроллера «АвтоГРАФ» с TKFC Plus в контроллере должны быть заданы адреса подключенных устройств. При работе TKFC Plus в качестве устройства ПОРТ-3 установка адреса в контроллере «АвтоГРАФ» не требуется, т.к. контроллер работает с устройством ПОРТ-3 по умолчанию.

11. Надежность удерживания карты (Рис.35, п.3) – позволяет игнорировать кратковременные отключения подключенных карт с типом «Карта» (не «Брелок»). Уровни надежности:

- **Стандартная** – карта отключается сразу после первой неудачной попытки считать номер. Затем при следующем удачном считывании карта считается подключенной.
- **Повышенная** – карта отключается только после второй неудачной попытки считать номер. Затем при следующем удачном считывании карта считается подключенной.
- **Высокая** – карта отключается только после третьей неудачной попытки считать номер. Затем при следующем удачном считывании карта считается подключенной.



Если не предполагается одновременная работа устройства с разными типами карт, то настоятельно рекомендуется установить один тип считываемых карт в устройстве для более надежной работы.

12. Формат вывода номера карт (Рис.35, п.4) – формат передачи номера карты контроллеру «АвтоГРАФ» в отчетах: десятичный (DEC), десятичный с точкой, десятичный с кодом производителя, шестнадцатеричный (HEX) или шестнадцатеричный (HEX) с кодом производителя карты. Для формата «Десятичный с точкой» предусмотрена опция «Старый», которая позволяет передавать идентификатор, использовавшийся в ранних версиях устройств.

Данная настройка определяет также формат ручного ввода номера карты в таблицу.

13. Смена (Рис.35, п.5) – определяет временной диапазон, в котором для карт с типом «Заправщик + Водитель из списка» и «Водитель из списка» будет возможна заправка при условии, значения «Период» не равным нулю. Таблица заправок обновляется при смене начала смены.

После установки всех параметров и режимов работы устройства на вкладке «Настройки» конфигуратора необходимо записать настройки, нажав кнопку «Сохранить настройки».

После успешной записи настроек в окне состояния появится соответствующая запись.

Проверка работы TKFC Plus

После установки настроек и выполнения всех подключений, Вы можете проверить работоспособность системы. При подключении TKFC Plus к конфигуратору в блоке «УСС» отображаются текущие показания, полученные с УСС – число импульсов и объем отпущенного топлива в литрах, полученный путем пересчета общего числа импульсов по заданному коэффициенту пересчета (**Рис.36**).

Контроллер заправки TKFC Plus (EM+NFC) 801999 AGFP-01.11

Карты Настройки Обновление прошивки

Порядок выдачи топлива
Заправщик + водитель из списка

Режим учета отпущенного топлива
Режим УСС (два входа)

Режим работы клапана отсечки
Включен в конце заправки

Период до отключения при пропадании имп., сек 5

Период разрешения по карте заправщика, сек 30

Период разрешения по карте водителя, сек 30

Порог начала заправки по импульсам, литры 1

Коэффициент пересчета, имп/л 2.00000

Отсечка клапана, л 1.000

Считывать карты
☒ Em-Marine
☒ NFC (Mifare)
☐ Wiegand (I-Class)

Интерфейс RS485
Адрес (hex) D0 Скорость, бит/с 115200
Формат 8-N-1 (без контроля, 1 стоп бит)

Надежность удерживания карты
Стандартная

Формат вывода номера карт ☐ Старый
Десятичный с точкой

07.04.2021 16:41:35 GMT+5

Очистить журнал

Смена
с 08:00 до 18:00 = 10:00

Сохранить настройки

Порт: COM18 Адрес (hex): D0 Скорость: 115200

Формат: 8-N-1 (без контр., 1 стоп. бит) Поиск по адр. F0...F8

Рис.36. Проверка работоспособности устройства

По полученным показаниям Вы можете проверить корректность подключения системы, а также подобрать коэффициент пересчета импульсов в объем топлива, в литрах. При работе УСС, подсчет импульсов осуществляется всегда, независимо от того, приложена ли карта водителя.

Сброс счетчика происходит в начале новой заправки. Поэтому для сброса показаний счетчика нужно приложить зарегистрированную карту водителя с ненулевым лимитом заправки.

При изменении коэффициента в программе пересчет импульсов в литры по новому коэффициенту осуществляется автоматически без сохранения настроек. Поэтому после проверки работы системы необходимо записать подобранный коэффициент, для того чтобы новые настройки были применены к устройству.

Журнал заправок

В процессе заправки TKFC Plus ведет запись информации о заправках в журнал – во внутреннюю Flash-память. Всего журнал может содержать до 1024 записей. Запись осуществляется по кольцевому принципу – это означает, что если журнал заполнен, то новая запись будет сохранена вместо самой старой – первой записи журнала. Такой принцип позволяет всегда хранить наиболее актуальную информацию в журнале.

Содержимое журнала заправок может быть считано на компьютер при помощи конфигуратора. Для этого нужно подключить TKFC Plus к программе и выбрать в главном меню Меню «Файл» – Запись журнала. Журнал будет сохранен в файл LogList.txt в папку, в которой расположен «Конфигуратор TK-CardReader Plus и TKFC Plus».

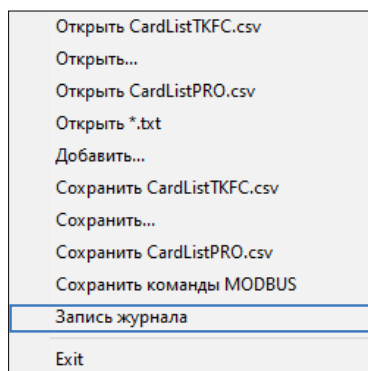


Рис.37. Сохранение журнала в файл LogList.txt

При сохранении журнала в файл LogList.txt записываются все не пустые записи в том порядке, в котором они расположены во Flash-памяти устройства.

Если в папке с конфигуратором уже имеется файл LogList.txt, то при следующем считывании журнала из устройства, этот файл будет перезаписан новым.

Ниже приведен пример содержимого файла LogList.txt:

Запись	Дата	Время,GMT	Широта	Долгота	Адрес	№ пакета	Id_заправщика	Id_водителя	T,сек	Отпущено,л
00031:	09.12.2015	09:30:50	55.17361	61.38377	d0	9	9055876	11427019	1	51.0
00032:	09.12.2015	09:30:58	55.17361	61.38377	d0	11	0	11427019	1	45.0

Параметр «№ пакета» – это служебная информация, необходимая для разработчиков.

Если в TKFC Plus настроен порядок выдачи топлива «Только водитель», т.е. заправка осуществляется только по карте водителя, то в журнал запишется нулевой идентификатор заправщика (параметр «Id_заправщика»).

Для того чтобы очистить журнал заправок, нужно подключить TKFC Plus к конфигуратору, затем нажать кнопку «Очистить журнал» на вкладке «Настройки».

Обновление прошивки устройства

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ ПО USB

При помощи конфигуратора пользователь может обновить прошивку устройства. Для этого необходимо:

- подключить устройство к ПК и считать конфигурацию;
- в программе перейти на вкладку «Обновление прошивки» и нажать кнопку «Найти прошивку» (**Рис.38**). После этого пользователю будет предложено выбрать нужный файл прошивки. Файл прошивки должен иметь формат .egaw. Актуальную версию прошивки вы можете загрузить с официального форума ООО НПО «ТехноКом».

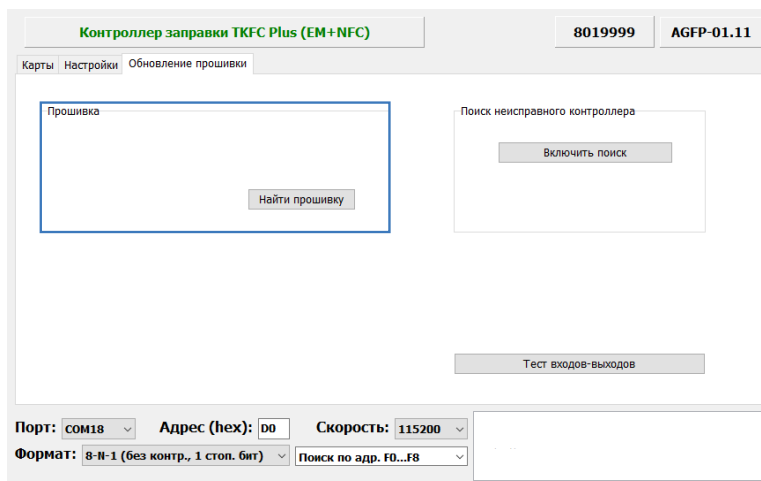


Рис.38. Сохранение журнала в файл LogList.txt

- После загрузки файла прошивки пользователю станет доступной кнопка «Прошить» и появится информация о прошивке: версия, дата и время создания файла (**Рис.39**).

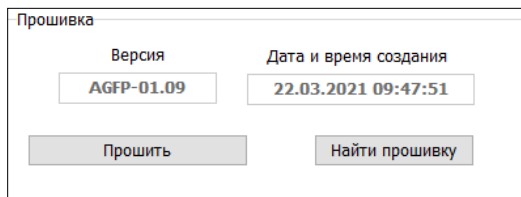


Рис.39. Чтение прошивки и загрузка прошивки в устройство

- Далее для загрузки прошивки в считыватель необходимо нажать кнопку «Прошить». Состояние загрузки файла отображается в Журнале событий. При успешном обновлении прошивки устройства в Журнале появится запись об окончании загрузки.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ НЕИСПРАВНОГО КОНТРОЛЛЕРА ПО USB

В случае повреждения прошивки контроллера обновление прошивки стандартным способом будет невозможно. В этом случае рекомендуется выполнить подключение контроллера к конфигуратору при помощи «Поиск неисправного контроллера».

Для этого необходимо выполнить следующие шаги строго в заданном порядке:

1. Подключить к ПК устройство «TKLS-Prog-485», используемый для связи устройства с ПК;
2. Запустить конфигуратор;
3. Перейти на вкладку «Обновление прошивки» и в блоке «Поиск неисправного контроллера» нажать кнопку «Включить поиск» (**Рис.40**).

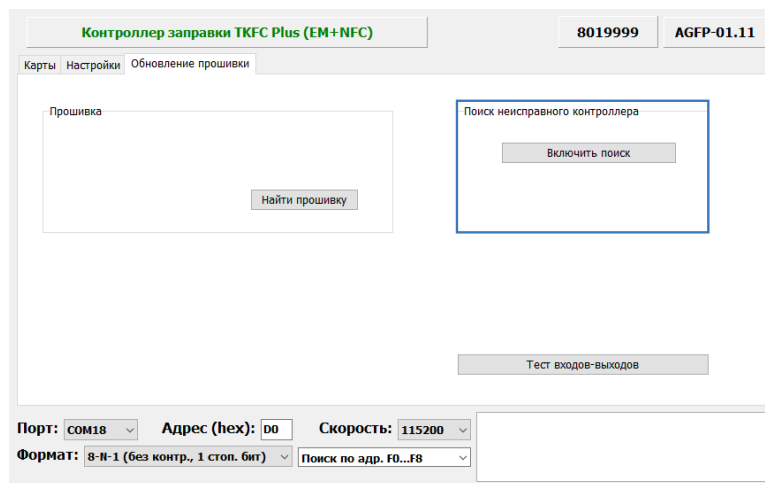


Рис.40. Включение поиска неисправного контроллера

4. Подключить TKFC Plus с поврежденной прошивкой к программатору «TKLS-Prog-485», подключенному к компьютеру. Конфигуратор обнаружит неисправное устройство и предложит выбрать файл прошивки для загрузки в это устройство – в окне состояния появится сообщение «Выберите прошивку», станет доступной кнопка «Найти прошивку».
5. Далее выбрать файл прошивки, нажав кнопку «Найти прошивку». Файл прошивки должен иметь формат .egaw. После выбора файла на вкладке отобразится информация об этом файле: версия, дата и время создания.
6. Если был выбран нужный файл прошивки, то нажать кнопку «Прошить» для того, чтобы загрузить выбранный файл в подключенное устройство. Начнется процесс загрузки. Обновление прошивки неисправного контроллера осуществляется на максимальной скорости – 115200 кбит/с, независимо от настроек шины RS-485.
Не выключайте контроллер до окончания загрузки!
7. После окончания загрузки прошивки в контроллер нужно отключить контроллер TKFC Plus вместе с программатором «TKLS-Prog-RS485» от компьютера, затем подключить снова.
8. Устройство готово к работе.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ ДИСТАНЦИОННО

TKFC Plus поддерживают дистанционное обновление прошивки с помощью бортового контроллера «АвтоГРАФ», к которому подключен.

Для обновления прошивки TKFC Plus при помощи бортового контроллера, необходимо отправить на контроллер управляющую команду «EXTUPDATE» через сервер или SMS.

Формат команды следующий:

EXTUPDATE=firmware,addr; где:

- *firmware* – версия прошивки: 1 – релизная версия прошивки, 2 – бета версия прошивки;
- *addr* – сетевой адрес TKFC Plus на шине RS-485 контроллера «АвтоГРАФ». Адреса должны задаваться в десятичном виде. Таблица перевода адресов HEX -> DEC приведена ниже.

Например, команда *EXTUPDATE=1,213*; начинает обновление прошивки устройства с адресом D5 (213) на релизную версию, доступную на сервере обновления.

Бортовой контроллер «АвтоГРАФ» после получения команды на обновление прошивки подключенного устройства, отправляет запрос этому устройству. И если устройство отвечает корректно, то в ответ на команду контроллер отправит сообщение:

EXTUPDATE=1,213, TKFC-1.10; где:

TKFC-1.10 – это версия текущей прошивки устройства.

Таблица соответствия адресов HEX и DEC:

Адрес в HEX	Адрес в десятичном формате
D0	208
D1	209
D2	210
D3	211
D4	212
D5	213
D6	214
D7	215
F9	249



Дистанционное обновление прошивки внешнего оборудования поддерживают бортовые контроллеры «АвтоГРАФ» с прошивкой версии AGXL-11.46 и выше.



Для возможности дистанционного обновления прошивки TKFC Plus через бортовой контроллер «АвтоГРАФ» должен быть установлен единый формат передачи данных 8-N-1. Настройка данного параметра в TKFC Plus выполняется при помощи программы Conf TKFC Plus, в контроллере – при помощи программы AG.GSMConf.

Диагностика входов и выходов TKFC Plus

Конфигуратор позволяет выполнить диагностику работы входов и выходов TKFC Plus.

Для выполнения проверки необходимо (по порядку):

- Подключить TKFC Plus при помощи устройства «TKLS-Prog-RS485» к конфигуратору;
- Перейти на вкладку «Обновление прошивки» и нажать кнопку «Тест входов-выходов»;
- Выполнить действия согласно инструкции, которая появится в окне состояния (**Рис.41, п.1**):
 1. Соединить серый и желтый провода TKFC Plus;
 2. Соединить оранжевый и белый провода TKFC Plus;
 3. Соединить синий и черный провода TKFC Plus.
- Нажать кнопку «Начать тест» (**Рис.41, п.2**).
- Программа выполнит проверку входов и выходов и в случае неисправности отобразит ошибки в окне состояния (**Рис.41, п.1**).
- При исправных входах и выходах в окне состояния появится сообщение об успешной проверке.

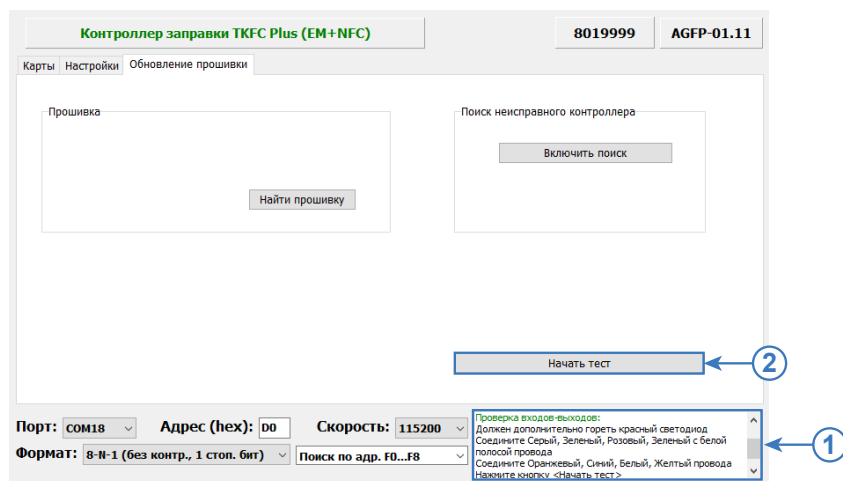


Рис.41. Тест входов и выходов

Удаленная настройка

TKFC Plus поддерживает удаленную настройку посредством команд Modbus. Настройка может осуществляться как через контроллер «АвтоГРАФ», к которому подключено устройство TKFC Plus, так и напрямую по шине RS485-Modbus устройства. Удаленную настройку поддерживают и TKFC Plus, работающие в режиме ПОРТ-3.

В конфигураторе предусмотрено формирование команд для удаленной настройки TKFC Plus через контроллер «АвтоГРАФ» с нужными значениями параметров.

Кроме этого опытные пользователи могут самостоятельно сформировать команды Modbus (RTU) для настройки устройства напрямую или через бортовой контроллер «АвтоГРАФ».

НАСТРОЙКА БОРТОВОГО КОНТРОЛЛЕРА «АВТОГРАФ» ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ КОМАНД

Передача команд Modbus, предназначенных для настройки устройства, а также для обновления списка карт, осуществляется по шине RS-485 через бортовой контроллер «АвтоГРАФ». Для передачи команд удаленной настройки считывателю через бортовой контроллер «АвтоГРАФ» шина RS-485 контроллера должна быть соответствующим образом настроена:

- Формат передачи данных шины RS-485-Modbus должен быть 8-N-1 (**Рис.42**);
- Т.к. настройки шины RS-485 TKFC Plus должны совпадать с настройками шины контроллера.

Данная настройка является обязательной. При любом другом формате шины передача команд Modbus TKFC Plus будет невозможна.

Также для правильной работы TKFC Plus с бортовым контроллером «АвтоГРАФ», в контроллере должны быть заданы сетевые адреса всех устройств TKFC Plus, которые будут подключаться к контроллеру и согласована скорость шины. Подробнее см. документ «Система контроля раздачи топлива на базе TKFC Plus».

ГЛОБАСС | 1-Wire ключи и карты | 1-Wire температура | RS485 | Расширения RS485 | RS485 - MODBUS | RS485 MODBUS - произвои

Датчики температуры MODBUS

Датчик температуры	Address	Cmd	Register	Coefficient (C/bit)
Датчик температуры 5	F7	03	0201	0.1
Датчик температуры 6	F7	03	0202	0.1
Датчик температуры 7	F6	03	0201	0.1
Датчик температуры 8	F6	03	0202	0.1

30 Период записи датчиков температуры (10..3600, сек. 0 - не писать данные)

Прочие устройства

☒ Работать с устройством "Card Reader" ТехноКом
Адреса картиридера (HEX, до 8 штук, через запятую)
F0,00,00,00,00,00,00,00

Датчики уровня MODBUS

Addr	Reg	Addr	Reg
Addr1 FF	Reg1 FFFF	Addr5 FF	Reg5 FFFF
Addr2 FF	Reg2 FFFF	Addr6 FF	Reg6 FFFF
Addr3 FF	Reg3 FFFF	Addr7 FF	Reg7 FFFF
Addr4 FF	Reg4 FFFF	Addr8 FF	Reg8 FFFF

Период записи датчиков уровня, сек 65535

19200 Скорость RS485 (бит/с) 0. 8-N-1 Формат RS485 MODBUS Проверка MODBUS Очистить поля

Рис.42. Состояние проверки при неисправности входов/выходов

ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

Для упрощения процедуры удаленной настройки устройства и исключения ошибок при формировании команд Modbus, рекомендуется использовать инструкцию по настройке, описанную в данном параграфе.

Загрузка списка карт через сервер

TKFC Plus поддерживает загрузку списка карт через сервер «АвтоГРАФ». Загрузка файла с картами осуществляется через контроллер «АвтоГРАФ», к которому подключено устройство TKFC Plus.

Для создания файла со списком карт, который будет передан через сервер устройству нужно:

- В конфигураторе сформировать нужный список карт (**Рис.43, п.1**);
- В поле «Адрес (hex)» в нижней части окна программы ввести сетевой адрес TKFC Plus, которому нужно передать файл (**Рис.43, п.2**). Стандартные адреса – D0-D7, адрес устройства, работающего в режиме устройства ПОРТ-3 – F9;

Карты Настройки Обновление прошивки

Статус	Тип	Фамилия	Номер карты	Формат	Категория	Режим	Линит
Разреш.	Карта		123.21767	Дес. с точкой	Водитель	Разовый	10
Разреш.	Карта		7b8c46	Шестнадцат.	Водитель	На смену	50
Разреш.	Карта		101.31343	Дес. с точкой	Водитель	На сутки	100

Новые карты
101.31343

Вперед Назад

☐ Считать карты при вкл. Считать карты Сохранить карты Удалить выбр. строку Удалить все строки Удал. нов. карты

Порт: com18 Адрес (hex): D0 Ск Гб: 115200 Формат: 8-Н-1 (без контр., 1 стоп. бит) Поиск по адр. D0...D7, F9

Рис.43. Формирование списка карт для передачи через сервер

- Выбрать Главное меню – Меню «Файл» – Сохранить команды Modbus. После этого программа создаст файл ModbusCommands.txt в папке, в которой расположена программа, и запишет в этот файл команды для удаленной настройки контроллера, в том числе и команды для записи списка карт;
- Открыть созданный файл. Скопировать из этого файла команды из раздела «Список карт» (**Рис.44**) в новый текстовый файл и сохранить этот файл, затем изменить расширение нового текстового файла из .txt в .atc. Имя файла может быть произвольным. При копировании необходимо скопировать только команды, без комментариев (заголовков);

```

ModbusCommandsAGFP.txt - Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
//--- Все регистры конфигурации
MODBUSOUT=d0,32,28,400,010104d000250005001e001e0001000501e00258000000400000003f;
//--- Конфигурация - режимы выдачи и учета
MODBUSOUT=d0,32,2,400,0101;
//--- Конфигурация - настройки RS-485
MODBUSOUT=d0,33,2,400,04d0;
//--- Конфигурация - настройки для считывания карт
MODBUSOUT=d0,34,2,400,0025;
//--- Конфигурация - период до отключения при пропадании импульсов
MODBUSOUT=d0,35,2,400,0005;
//--- Конфигурация - период разрешения по карте запращика
MODBUSOUT=d0,36,2,400,001e;
//--- Конфигурация - период разрешения по карте водителя
MODBUSOUT=d0,37,2,400,001e;
//--- Конфигурация - порог начала заправки по импульсам
MODBUSOUT=d0,38,2,400,0001;
//--- Конфигурация - смещение локального времени
MODBUSOUT=d0,39,2,400,0005;
//--- Конфигурация - начало смены
MODBUSOUT=d0,3a,2,400,01e0;
//--- Конфигурация - длительность смены
MODBUSOUT=d0,3b,2,400,0258;
//--- Конфигурация - коэффициент пересчета
MODBUSOUT=d0,3c,4,400,00000040;
//--- Конфигурация - литры отсечки клапана
MODBUSOUT=d0,3e,4,400,0000003f;
//--- Список карт
MODBUSOUT=d0,84,24,400,6f7a6500000000000000000090468c7b000000000000000090;
//--- Время создания списка карт и их число
MODBUSOUT=d0,68,8,400,2ef16e60020035e3;

Стр 22, стр 28      100%  Windows (CRLF)  ANSI

```

Рис.44. Команды удаленной записи списка карт

- Файл формата .atc со списком нужных карт необходимо скопировать в папку \Conf\NNNNNNNN на сервере «АвтоГРАФ», где NNNNNNNN – это серийный номер контроллера «АвтоГРАФ», к которому подключен TKFC Plus.

Файл будет передан контроллеру «АвтоГРАФ» при следующем подключении контроллера к серверу, затем контроллер отправит этот файл через шину RS-485 устройству TKFC Plus, сетевой адрес которого указан в файле. После загрузки файла в устройство, предыдущий список карт будет полностью удален.

Длительность загрузки файла зависит от количества карт в списке. К примеру, загрузка списка из 1000 карт занимает около 1 часа.

Настройка параметров работы через сервер

TKFC Plus поддерживает удаленную настройку через сервер – через бортовой контроллер «АвтоГРАФ», к которому подключен.

Для формирования команд удаленной настройки для передачи устройству через сервер и бортовой контроллер «АвтоГРАФ» нужно:

- В конфигураторе установить нужные настройки;
- В поле «Адрес (hex)» в нижней части окна программы ввести сетевой адрес TKFC Plus, которому нужно передать настройки (**Рис.43, п.2**). Стандартные адреса ТРК – D0-D7, адрес ТРК, работающего в режиме устройства ПОРТ-3 – F9;
- Выбрать Главное меню – Меню «Файл» – Сохранить команды Modbus. После этого программа создаст файл ModbusCommands.txt в папке, в которой расположена программа, и запишет в этот файл команды для удаленной настройки контроллера со значениями, установленными в программе;

- открыть созданный файл. В этом файле перед каждой командой вставлен комментарий – описание этой команды (**Рис.45**):
 - команда в разделе «Конфигурация» предназначена для установления всех настроек TKFC Plus: периоды разрешения по картам заправщика и водителя, период отключения при пропадании импульсов, коэффициент пересчета показаний УСС в литры и порог начала заправки по импульсам;
 - далее приведены команды для отдельной настройки перечисленных выше параметров.

```

//--- Все регистры конфигурации
MODBUSOUT=0b,32,28,400,018104000250005001e001e0001000501e002500000040000003f;
//--- Конфигурация - время выдачи и учета
MODBUSOUT=0b,32,2,400,0101;
//--- Конфигурация - настройки RS-485
MODBUSOUT=0b,33,2,400,0400;
//--- Конфигурация - настройки для считывания карт
MODBUSOUT=0b,34,2,400,0025;
//--- Конфигурация - период до отключения при пропадании импульсов
MODBUSOUT=0b,35,2,400,0005;
//--- Конфигурация - период разрешения по карте заправщика
MODBUSOUT=0b,36,2,400,001e;
//--- Конфигурация - период разрешения по карте водителя
MODBUSOUT=0b,37,2,400,001e;
//--- Конфигурация - порог начала заправки по импульсам
MODBUSOUT=0b,38,2,400,0001;
//--- Конфигурация - смещение локального времени
MODBUSOUT=0b,39,2,400,0005;
//--- Конфигурация - начало смены
MODBUSOUT=0b,3a,2,400,0100;
//--- Конфигурация - длительность смены
MODBUSOUT=0b,3b,2,400,0250;
//--- Конфигурация - коэффициент пересчета
MODBUSOUT=0b,3c,4,400,00000040;
//--- Конфигурация - литры отсечки клапана
MODBUSOUT=0b,3e,4,400,0000003f;
//--- Список карт
MODBUSOUT=0b,04,24,400,6f7a65000000000000000090468c7b000000000000000090;
//--- Время создания списка карт и их число
MODBUSOUT=0b,68,8,400,2ef16e0020035e3;
  
```

Рис.45. Команды удаленной записи списка карт

- Из этого файла необходимо скопировать нужные команды без комментариев в новый текстовый файл – команду из раздела «Конфигурация» для изменения всех настроек или отдельные команды для изменения только интересующих параметров. Затем необходимо сохранить файл с нужными командами и изменить расширение текстового файла с .txt на .atc.
- Файл формата .atc с нужными настройками необходимо скопировать в папку \Conf\NNNNNNNN на сервере «АвтоГРАФ», где NNNNNNNN – это серийный номер контроллера «АвтоГРАФ», к которому подключен TKFC Plus.

Файл будет передан контроллеру «АвтоГРАФ» при следующем подключении контроллера к серверу, затем контроллер отправит этот файл через шину RS-485 устройству TKFC Plus, сетевой адрес которого указан в файле. Настройки этого устройства будут обновлены.

ЧТЕНИЕ НАСТРОЕК И ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНД ДЛЯ ПРЯМОЙ НАСТРОЙКИ

TKFC Plus поддерживают чтение различных параметров с шины RS-485 в протоколе Modbus в режиме RTU (датчик поддерживает функцию Modbus 0x03 – чтение регистров).

Кроме чтения TKFC Plus поддерживает функцию установки новых значений одного или нескольких последовательных регистров ModBus (функция 0x10). Это позволяет удаленно изменять настройки устройства напрямую или через бортовой контроллер «АвтоГРАФ». Более простой способ удаленной настройки описан в предыдущем параграфе. Процедуры чтения и записи настроек, приведенные в данном параграфе, предусмотрены для опытных пользователей, владеющих основами программирования.

Данные принимаются младшими байтами вперед.

Настройки шины по умолчанию: скорость – 19200 кбит/с, формат – 8-N-1. Для отправки команд через бортовой контроллер «АвтоГРАФ» и в TKFC Plus, и в бортовом контроллере должен быть установлен формат шины 8-N-1!

ФОРМАТ КОМАНД ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРА «АВТОГРАФ»

Команды могут быть переданы TKFC Plus через шину RS-485-Modbus контроллера «АвтоГРАФ», к которому подключено устройство.

Команда установки новой настройки

MODBUSOUT=sens_addr,reg_addr,byte,timeout,data; где:

- **sens_addr** – это адрес TKFC Plus в формате HEX, подключенного к контроллеру «АвтоГРАФ»;
- **reg_addr** – это начальный адрес регистра Modbus для установки нового значения, в формате HEX. Например, 0006 – для установки периода разрешения по карте заправщика. Адреса остальных регистров для установки значений приведены в таблице ниже;
- **byte** – длина данных в байтах (четное число);
- **timeout** – таймаут обработки команды, в мс. Рекомендованное значение – 100 мс;
- **data** – данные для записи в регистр в формате HEX. Например, 0014 (20 в DEC) для установки периода разрешения по карте заправщика – 20 секунд. Так как данные принимаются младшими байтами вперед, то в команде должно быть указано значение 1400.

Пример команды:

MODBUSOUT=D0,0006,2,100,1400;

Приведенная команда устанавливает значение 0014 (1400) (20 в DEC) в регистр Modbus с адресом 0006 (6 в DEC) – значение периода разрешения по карте заправщика – 20 секунд, в устройстве с адресом D0.

Команда чтения статуса регистра – настройки TKFC Plus

MODBUSIN=sens_addr,reg_addr,byte; где:

- **sens_addr** – это адрес TKFC Plus в формате HEX, подключенного к контроллеру «АвтоГРАФ»;
- **reg_addr** – это начальный адрес регистра Modbus для чтения, в формате HEX. Например, 0006 – для чтения периода разрешения по карте заправщика. Адреса остальных регистров для чтения значений приведены в таблице ниже;
- **byte** – длина в байтах (четное число);

Пример команды:

MODBUSIN=D0,000A,18;

Приведенная команда предназначена для чтения всей конфигурации TKFC Plus.

Пример команды:

MODBUSIN=D0,0006,2;

Приведенная команда предназначена для чтения значения регистра Modbus с адресом 0006 – период разрешения по карте заправщика.

Команда удаленной настройки TKFC Plus должна быть отправлена через сервер (или SMS) контроллеру «АвтоГРАФ», к которому ТРК подключен.

Для отправки команды через сервер необходимо выполнить следующее:

- В папке \Conf серверного ПО создайте папку, соответствующую серийному номеру контроллера «АвтоГРАФ».
- В этой папке создайте текстовый файл и измените расширение этого файла на .atc. Введите в созданном файле все команды, которые нужно отправить контроллеру. Каждая команда должна вводиться с новой строки.
- Сохраните файл.
- При следующем подключении контроллера «АвтоГРАФ» к серверу все команды, указанные в данном файле, будут переданы контроллеру.

ФОРМАТ КОМАНД ПРИ АВТОНОМНОЙ РАБОТЕ

Команды Modbus могут быть переданы устройству напрямую по шине RS-485-Modbus. Ниже приведены примеры стандартных команд Modbus.

Пример:

- Установка периода разрешения по карте заправщика, равным 20 секундам:

Команда (на ТРК TKFC Plus): *D0 10 00 06 00 01 02 14 00 CRC*

Ответ (от ТРК TKFC Plus): *D0 10 00 64 00 01 CRC*

- Чтение периода разрешения по карте заправщика:

Команда (на ТРК TKFC Plus): *D0 03 00 00 00 02 CRC*

Ответ (от ТРК TKFC Plus): *D0 03 06 NN NN NN NN NN NN CRC*



При удаленной загрузке списка карт в TKFC Plus командой Modbus, сформированной в конфигураторе (как описано выше), список карт в устройстве полностью перезаписывается и сортируется в порядке возрастания номера карты. При записи новых карт в устройство (дополнение существующего списка) при помощи команд Modbus, предназначенных для прямой настройки (см. далее), список не сортируется. Следовательно, поиск новых карт, дописанных в список, будет невозможен. Поэтому настоятельно рекомендуется обновлять список карт целиком – командой, сформированной в конфигураторе или после частичного обновления списка карт выполнить принудительную сортировку сохраненного списка, считав этот список в конфигуратор, затем заново записав список в устройство. При записи списка карт через USB, список сортируется автоматически.

КАРТА РЕГИСТРОВ MODBUS (RTU)

Начальные адреса для установки новых значений одного или нескольких последовательных регистров (функция 10)

Начальный адрес регистра (DEC)	Начальный адрес регистра (HEX)	Содержание
6	0006	Период разрешения по карте заправщика, в секундах (2 байта = WORD_16)
7	0007	Период разрешения по карте водителя, в секундах (2 байта = WORD_16)
9	0009	Период до отключения выхода при пропадании импульсов, в секундах (2 байта = WORD_16)
10	000A	Запись конфигурации со всеми параметрами (18 байт)
26	001A	Коэффициент пересчета, импульсов/литр (4 байта = float)
27	001B	Порог начала заправки по импульсам, в литрах (2 байта = WORD_16)

Начальные адреса для чтения одного или нескольких регистров хранения (функция 03)

Начальный адрес регистра (DEC)	Начальный адрес регистра (HEX)	Содержание
0	0000	Номер считанной карты, 0 – если нет карты (8 байт = FWORD)
6	0006	Период разрешения по карте заправщика, в секундах (2 байта = WORD_16)
7	0007	Период разрешения по карте водителя, в секундах (2 байта = WORD_16)
9	0009	Период до отключения выхода при пропадании импульсов, в секундах (2 байта = WORD_16)
10	000A	Чтение конфигурации устройства со всеми параметрами (18 байт)
26	001A	Коэффициент пересчета, импульсов/литр (4 байта = float)
27	001B	Порог начала заправки по импульсам, в литрах (2 байта = WORD_16)

Приложение 1. Режимы выдачи топлива

Заправщик

Режим карты	Брелок
Начало заправки	Прикладывание брелка Заправщика.
Лимит разовой заправки	Лимит, заданный на брелок Заправщика
Завершение	Повторное прикладывание брелка любого Заправщика По периоду разрешения по брелку Заправщика По лимиту разовой заправки брелка Заправщика По периоду до отключения при пропадании импульсов По нажатию кнопки аварийной остановки насоса

Заправщик + водитель из списка

Режим карты	Брелок/карта
Начало заправки	Прикладывание брелка Заправщика → Прикладывание брелка / установка карты Водителя
Лимит разовой заправки	Лимит, заданный на брелок/карту Водителя
Завершение	Повторное прикладывание брелка любого Заправщика Повторное прикладывание брелка Водителя Извлечение карты Водителя из картоприемника По периоду разрешения по брелку/карте Водителя По лимиту разовой заправки брелка/карты Водителя По периоду до отключения при пропадании импульсов По нажатию кнопки аварийной остановки насоса

Водитель из списка

Режим карты	Брелок/карта
Начало заправки	Прикладывание брелка / установка карты Водителя
Лимит разовой заправки	Лимит, заданный на брелок/карту Водителя
Завершение	Прикладывание брелка любого Заправщика Повторное прикладывание брелка Водителя Извлечение карты Водителя из картоприемника По периоду разрешения по карте Водителя По лимиту разовой заправки брелка/карты Водителя По периоду до отключения при пропадании импульсов По нажатию кнопки аварийной остановки насоса

По любой карте

Режим карты	Брелок
Начало заправки	Прикладывание любого брелка, в т.ч. и из списка карт устройства
Лимит разовой заправки	В режиме ТРК – 2 100 000 литров В режиме ПОРТ-3 – 16 777 литров
Завершение	По периоду до отключения при пропадании импульсов По периоду разрешения по карте Водителя (для всех карт, включая карты не из списка) По нажатию кнопки аварийной остановки насоса

Фиксация заправки по наличию импульсов и паузе

Режим карты	---
Начало заправки	Появление импульсов на входах устройства
Лимит разовой заправки	В режиме ТРК – 2 100 000 литров В режиме ПОРТ-3 – 16 777 литров
Завершение	По периоду до отключения при пропадании импульсов

ООО НПО «ТехноКом»

Все права защищены
© Челябинск, 2021

www.tk-nav.ru
info@tk-nav.ru